KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
.....
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kuniec

(Zatwierdzam)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU KRAPKOWICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZA 2020 ROK

(do użytku służbowego)

KRAPKOWICE
marzec 2021 r.

I. Spis treści

I. WSTĘP....3
II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE....4
III. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU....8
IV. STATYSTYKA ZDARZEŃ W POWIECIE KRAPKOWICKIM....25
V. ĆWICZENIA I MANEWRY....41
VI. SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH....43
VII. DZIAŁANIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE....45
VIII. RODZAJ I SKALA ZAGROŻEŃ....51
IX. REALIZACJA ZADAŃ KWATERMISTRZOWSKICH I TECHNICZNYCH....62
X. REALIZACJA BUDŻETU W 2020 R....68
XI. WNIOSKI KOŃCOWE....72

I. WSTĘP

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
2) zapewnienie sil i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
3) prowadzenie działań ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby inspekcje, straże, instytucje lub podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi;
2) ratownictwo techniczne;
3) ratownictwo chemiczne;
4) ratownictwo ekologiczne;
5) ratownictwo medyczne;
6) współprace z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz systemem powiadamiania ratunkowego.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy m.in.:

- organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
- dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
- analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Starosta na obszarze powiatu określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kieruje tym systemem.
Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Wójt (burmistrz) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.

II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wykonuje swoje zadania przy pomocy komendy powiatowej.

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) wydział operacyjny,
2) samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP,
3) samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,
4) sekcja finansów,
5) samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich,
6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Krapkowicach.

Struktura zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 53 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

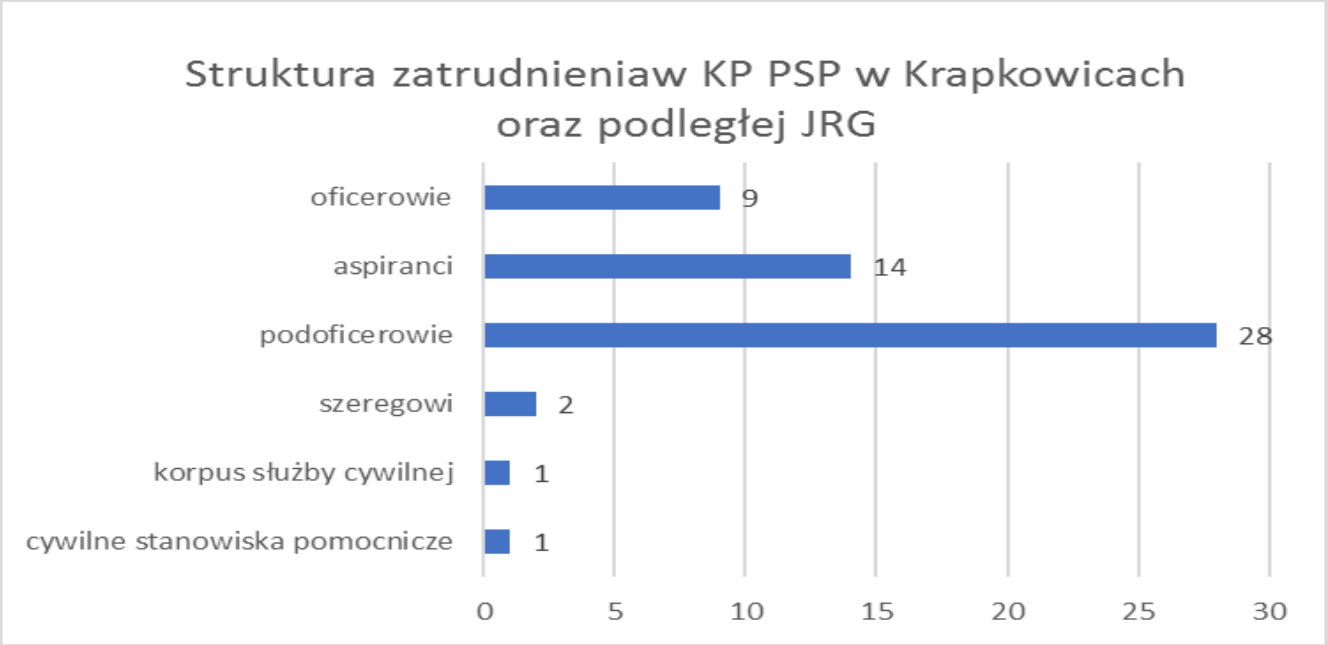

Wykres 1. Struktura zatrudnienia w KP PSP w Krapkowicach (stan na 31.12.2020 r.).

W 2020 roku nie zatrudniono żadnego funkcjonariusza i nie zwolniono. W listopadzie 2020 roku zostało rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne w służbie przygotowawczej na stanowisko: starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej w Krapkowicach w systemie zmianowym dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP - zgłosiło się 17 kandydatów. W wyniku postepowania wyłoniono jednego kandydata który został skierowany do Rejonowej Komisji Lekarskiej w Katowicach. Postępowanie prowadzone przez RKL na dzień 31.12.2020 r. nie zostało zakończone co nie pozwoliło przyjąć kandydata do służby w 2020 r.

Wykaz rodzaju i liczby etatów w KP PSP w Krapkowicach:

Miejsce zatrudnienia	Liczba etatów
System codzienny (Wydziały, samodzielne stanowiska pracy i JRG) KP PSP w Krapkowicach	11 (w tym 1 etat cywilny) (½ korpus służby cywilnej, ½ stanowisko pomocnicze)
System zmianowy (JRG+SK)	43
Razem	**55**

Tabela 3. Rodzaj i liczba etatów w KP PSP w Krapkowicach (stan na 31.12.2020 r.)

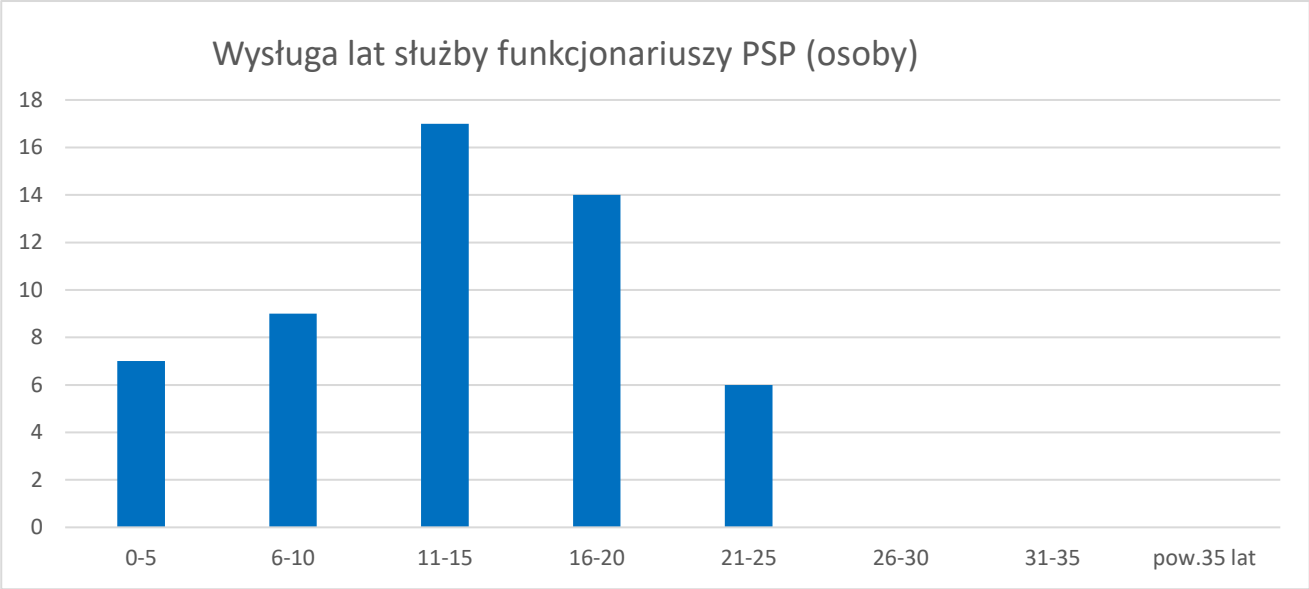

Wykres 3. Okres wysługi funkcjonariuszy w służbie w osobach (stan na 31.12.2020 r.).

Wnioski

1. Na dzień 31.12.2020 r. w komendzie posiadamy dwa wakaty na stanowisku starszy ratownik oraz dowódca zastępu.
2. W 2020 r. w trakcie szkolenia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie technik pożarnictwa w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie było dwóch funkcjonariuszy. Z czego jeden strażak po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie technik pożarnictwa został awansowany na stanowisko służbowe: starszego dyżurnego stanowiska kierowania. Drugi nadal kontynuuje naukę w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie na II kwalifikacji zawodowej. W drugiej połowie 2021 roku planowany jest egzamin kończący szkolenie, pozwalający uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa.
3. W pierwszym kwartale 2020r. na podstawie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej mianowano funkcjonariuszy na wolne stanowiska dowódcy zmiany i zastępcy dowódcy zmiany w JRG w Krapkowicach. Zmienione przepisy umożliwiły mianowanie strażaków na stanowiska w korpusie oficerskim i aspiranckim które nie były obsadzone przez kilka ostatnich lat.
4. W grupie strażaków o największej wysłudze lat służby w PSP jest 6 funkcjonariuszy (do 25 lat służby), przy czym najliczniejszą grupę (17 strażaków) pod względem stażu służby jest grupa w przedziale 11-15 lat służby.
5. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania komendy należy dożyć by corocznie kierować strażaków na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa lub pozyskiwać absolwentów szkół

pożarniczych.

6. W 2020 roku awansowani zostali:
   w korpusie oficerów – 2 funkcjonariuszy,
   w korpusie aspirantów – 4 funkcjonariuszy
   w korpusie podoficerów – 19 funkcjonariuszy w tym w trybie wyróżnienia 3 funkcjonariuszy

Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach w 2020 roku wydał 17 decyzji administracyjnych i ok. 700 decyzji personalnych.

Współpraca z organami administracji samorządowej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub jego przedstawiciel uczestniczyli (osobiście lub zdalnie) w:

- sesjach Rady Powiatu Krapkowickiego,
- sesjach rad miast oraz gmin powiatu krapkowickiego,
- posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

III. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU

Teren powiatu krapkowickiego operacyjnie zabezpiecza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w skład której wchodzi **JRG Krapkowice** oraz **36 jednostek OSP.** Na terenie powiatu funkcjonują także: Jednostka Ratownicza Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach z terenem działań tej jednostki w zakładzie ArcelorMiittal Poland S.A. oraz Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, której terenem działań jest Jednostka Wojskowa nr 4229 w Krapkowicach.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach pełni 55 funkcjonariuszy, w tym dwa wakaty.

- w KP PSP pełni służbę 13 funkcjonariuszy, w tym:

- funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby oficera operacyjnego – 2
- w systemie 24 – godzinnym na Stanowisku Kierowania – 5
- funkcjonariusze wyznaczenia do pełnienia służby pomocnika dyżurnego operacyjnego - 4

- w JRG pełni służbę 42 funkcjonariuszy, w tym:

- w systemie 8 – godzinnym (dowódcy JRG) – 2
- w systemie 24 godzinnym na zmianach służbowych JRG – 40 (na koniec 2020 roku 2 wakaty).

OSP w KSRG – **304 strażaków-ratowników** uprawnionych do działań ratowniczych, w tym 100 uprawnionych do kierowania działaniami.

OSP spoza KSRG – **518 strażaków-ratowników** uprawnionych do działań ratowniczych, w tym 121 uprawnionych do kierowania działaniami.

Dziesięć jednostek OSP jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:

Gmina Krapkowice: OSP Kórnica, OSP Rogów Opolski;

Gmina Zdzieszowice: OSP Jasiona, OSP Żyrowa;

Gmina Gogolin: OSP Kamień Śląski, OSP Obrowiec, OSP Odrowąż;

Gmina Strzeleczki: OSP Łowkowice, OSP Strzeleczki;

Gmina Walce: OSP Stradunia.

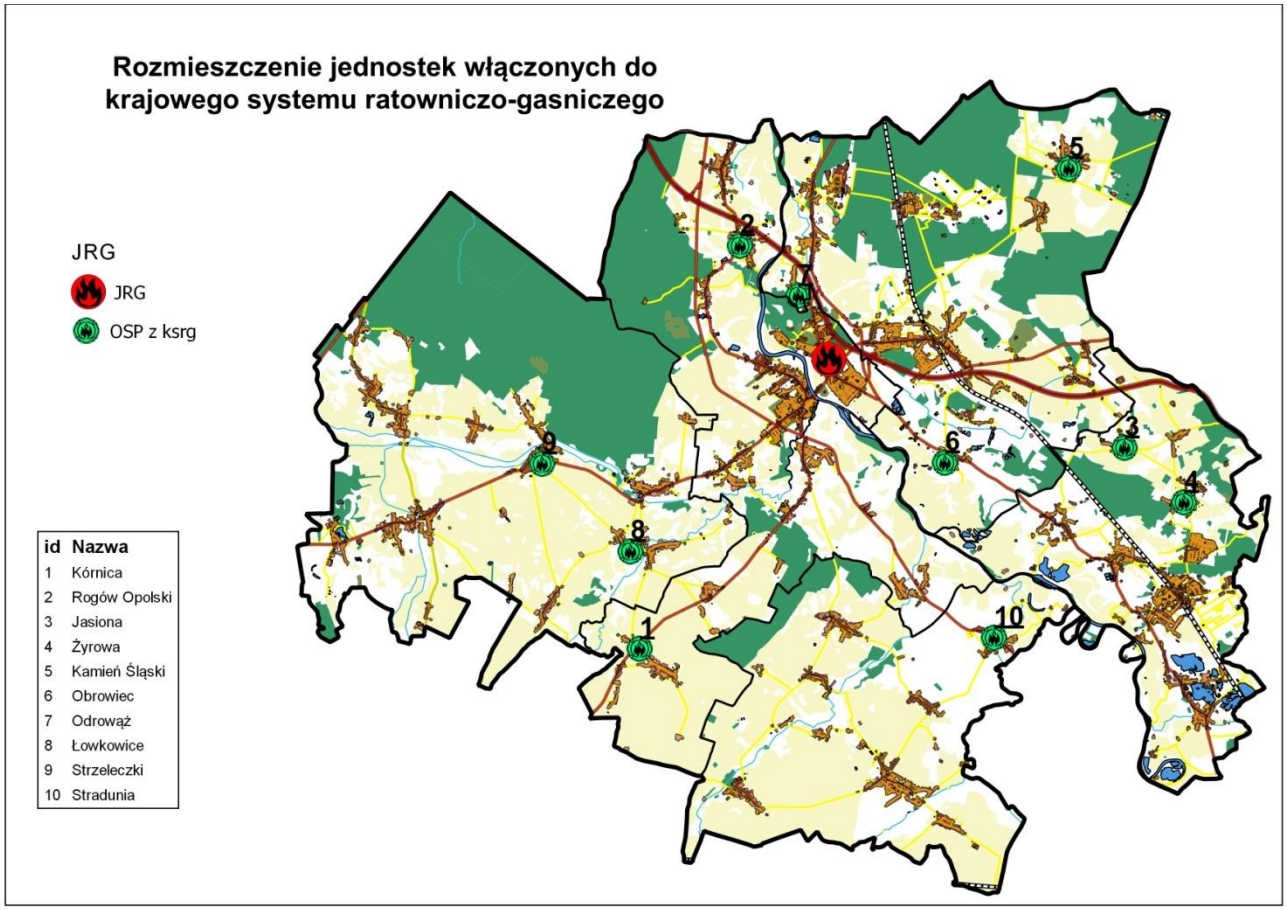

Jednostki OSP niewłączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to:

Gmina Krapkowice: OSP Dąbrówka Górna, OSP Pietna, OSP Steblów, OSP Ściborowice, OSP Żużela, OSP Żywocice;

Gmina Zdzieszowice: OSP Januszkowice, OSP Krępna, OSP Rozwadza;

Gmina Gogolin: OSP Gogolin, OSP Górażdże, OSP Zakrzów;

Gmina Strzeleczki: OSP Dobra, OSP Moszna, OSP Pisarzowice, OSP Racławiczki, OSP Smolarnia, OSP Ścigów, OSP Zielina;

Gmina Walce: OSP Brożec, OSP Dobieszowice, OSP Grocholub, OSP Kromołów, OSP Rozkochów, OSP Walce, OSP Zabierzów.

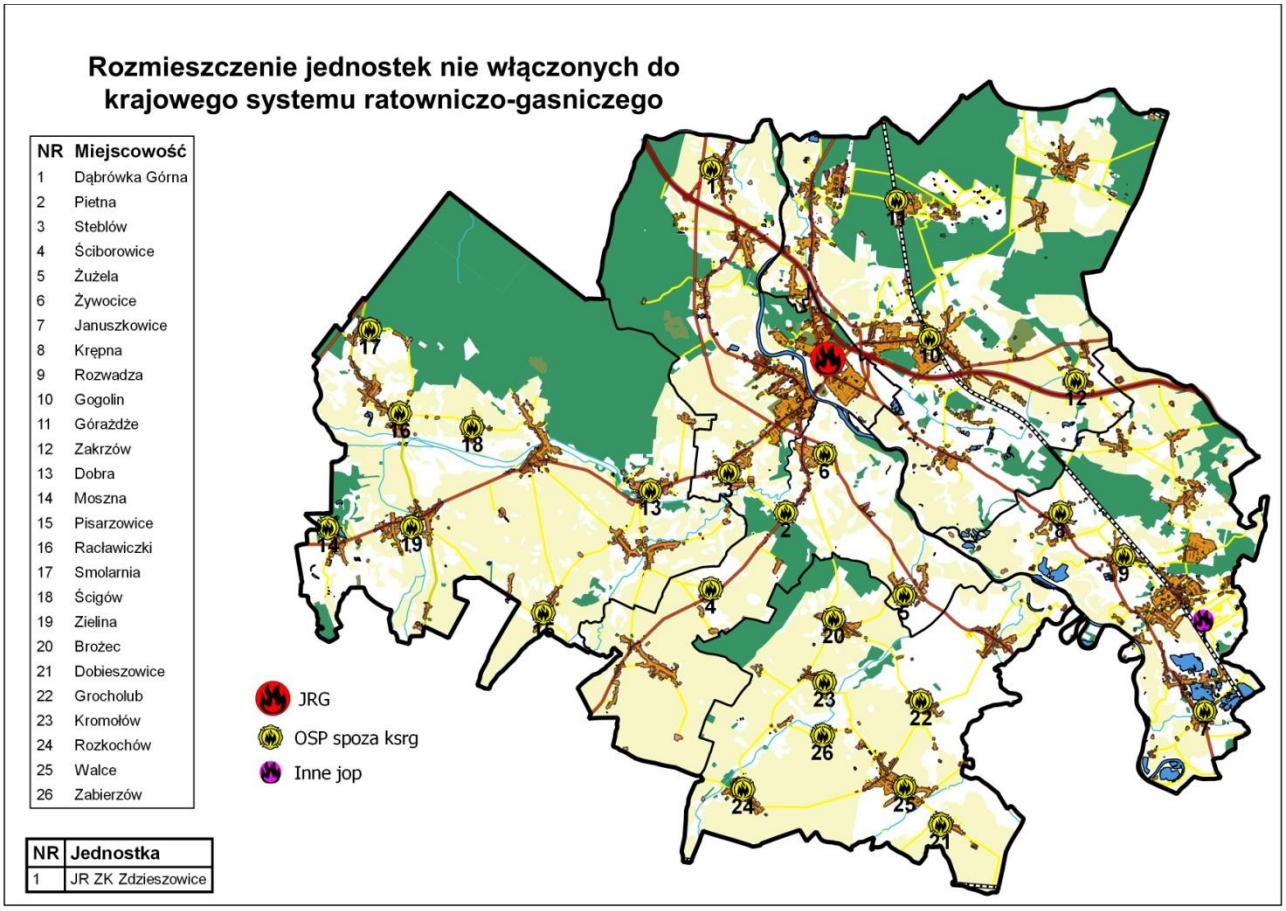

Ilość strażaków ratowników w poszczególnych jednostkach OSP

Nazwa jednostki	Ilość strażaków ratowników OSP uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych		
	RAZEM	w tym:	
		dowódcy OSP	ratownik kpp
GMINA KRAPKOWICE			
OSP Kórnica (KSRG)	**24**	**5**	**11**
OSP Rogów Op. (KSRG)	**26**	**9**	**9**
OSP Dąbrówka G.	19	7	7
OSP Pietna	17	2	2
OSP Steblów	26	7	9
OSP Ściborowice	11	3	7
OSP Żużela	32	5	12
OSP Żywocice	24	5	7
8	**179**	**43**	**64**
GMINA GOGOLIN			
OSP Kamień Śl. (KSRG)	**26**	**10**	**20**
OSP Obrowiec (KSRG)	**31**	**11**	**16**
OSP Odrowąż (KSRG)	**31**	**12**	**20**
OSP Gogolin	20	5	9
OSP Górażdże	16	7	3
OSP Zakrzów	28	5	5
6	**152**	**50**	**73**
GMINA ZDZIESZOWICE			
OSP Jasiona (KSRG)	**33**	**11**	**12**
OSP Żyrowa (KSRG)	**29**	**8**	**8**
OSP Januszkowice	25	8	7
OSP Krępna	19	7	8
OSP Rozwadza	17	3	3
5	**123**	**37**	**38**

Nazwa jednostki	Ilość strażaków ratowników OSP uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych		
	RAZEM	w tym:	
		dowódcy OSP	ratownik kpp
GMINA STRZELECZKI			
OSP Łowkowice (KSRG)	**35**	**12**	**15**
OSP Strzeleczki (KSRG)	**45**	**15**	**12**
OSP Dobra	24	8	10
OSP Moszna	10	6	5
OSP Pisarzowice	23	5	2
OSP Racławiczki	22	5	5
OSP Smolarnia	18	7	7
OSP Ścigów	11	1	2
OSP Zielina	23	9	9
9	**211**	**68**	**67**
GMINA WALCE			
OSP Stradunia (KSRG)	**24**	**7**	**3**
OSP Brożec	21	2	4
OSP Dobieszowice	13	0	3
OSP Grocholub	11	1	3
OSP Kromołów	33	4	10
OSP Rozkochów	15	2	3
OSP Walce	32	5	8
OSP Zabierzów	12	2	3
7	**161**	**23**	**37**
RAZEM POWIAT KRAPKOWICKI			
36	**826**	**221**	**279**

Najwięcej strażaków OSP uprawnionych do działań ratowniczych jest w Gminie Strzeleczki. Najwięcej członków OSP z uprawnieniami ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest w gminach Gogolin, Strzeleczki i Krapkowice.

Jednostki posiadające co najmniej 30 uprawnionych ratowników do działań, w tym powyżej 10 z uprawnieniami kierowania działaniami to: OSP Obrowiec, OSP Odrowąż, OSP Jasiona, OSP Łowkowice i OSP Strzeleczki.

Wyposażenie jednostek OSP – wnioski z przeglądów operacyjno-technicznych

Lp.	Jednostka	Rodzaj pojazdu
Gmina Krapkowice		
1	OSP Kórnica	GBA 2,6/27 GCBA 6,8/32 SRt
2	OSP Rogów Opolski	GBA 2,5/16 GCBA 6/32 SLRt
Gmina Zdzieszowice		
3	OSP Jasiona	GBA 2,5/16 GBA 2,5/16
4	OSP Żyrowa	GBA 2,5/16 GLBA 0,4/1
Gmina Gogolin		
5	OSP Kamień Śląski	GBA 2,5/16 GLBA 0,1/0,1
6	OSP Obrowiec	GBA 4,5/35 GBM 2,5/8
7	OSP Odrowąż	GBA 2,5/24 GCBA 5/24
Gmina Strzeleczki		
8	OSP Łowkowice	GBA 3/16
9	OSP Strzeleczki	GBA 3/16 GCBA 6/32
Gmina Walce		
10	OSP Stradunia	GBA 3,5/16 GLBARt 1/1

Jednostki włączone do KSRG posiadają wyposażenie wymagane podczas włączania jednostek do systemu. Cztery jednostki mają tylko jeden samochód średni bądź ciężki. Większość jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego posiada na wyposażeniu co najmniej średni zestaw narzędzi hydraulicznych. W OSP Żyrowa lekki zestaw hydrauliczny kombi jest uzupełniony ciężkimi nożycami hydraulicznymi S 311e.

OSP spoza KSRG

Lp.	Jednostka	Rodzaj pojazdu	Urządzenia hydrauliczne
Gmina Krapkowice			
1	OSP Dąbrówka Górna	GLBA 0,1/0,1	
2	OSP Pietna	GLBA 0,1/0,1	
3	OSP Steblów	GLBA 1/8	
4	OSP Ściborowice	GLBA 0,4/8	
5	OSP Żużela	GBA 3,5/37 GLBA 0,1/0,2	x
6	OSP Żywocice	GLBA 0,1/0,1	
Gmina Zdzieszowice			
1	OSP Januszkowice	GBA 2,5/16 GLBA 0,1/0,1	x
2	OSP Krępna	GBA 3/16 GBA 2,5/16 GLM 8	x
3	OSP Rozwadza	GBM 2,5/8 GLBA 0,2/0,4	x
Gmina Gogolin			
1	OSP Gogolin	GCBA 4,5/24	x
2	OSP Górażdże	GCBA 5/24 GBA 2,5/16	x
3	OSP Zakrzów	GBA 2/24	
Gmina Strzeleczki			
1	OSP Dobra	GBA 2,5/16	
3	OSP Moszna	GBA 2,5/16	
4	OSP Pisarzowice	GBA 0,8/16	
5	OSP Racławiczki	GBA 2,8/16	
6	OSP Smolarnia	GBA 2,5/16	
7	OSP Ścigów	GBA 2,4/16	
8	OSP Zielina	GBA 2,6/16	x
Gmina Walce			
1	OSP Brożec	GLBA 1/8	
2	OSP Dobieszowice	GLM 8	
3	OSP Grocholub	GLM 8	
4	OSP Kromołów	GLBA 0,5/0,5	
5	OSP Rozkochów	GBA 2,5/16	
6	OSP Walce	GBA 4,3/16 GCBA 6/32	x
7	OSP Zabierzów	GBM 2,5/8	

W 17 jednostkach znajdują się co najmniej średnie samochody gaśnicze. Osiem jednostek posiada urządzenia hydrauliczne.

Oznaczenia:
GCBA – ciężki samochód gaśniczy – 4 – 6 m^3 wody w zbiorniku,
GBA, GBM – średni samochód gaśniczy – 2 – 3 m^3 wody w zbiorniku,
GLBA – lekki samochód gaśniczy – najczęściej. poniżej 1 m^3 wody w zbiorniku,
GLM – lekki samochód gaśniczy bez wody w zbiorniku,

W ubiegłym roku w związku z obostrzeniami przeciwepidemicznymi Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach nie przeprowadzała przeglądu operacyjno-technicznego w jednostkach OSP. Wnioski w zakresie przygotowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych opracowano na podstawie kontaktów zdalnych oraz współpracy wypracowanej w ostatnich latach.

GMINA KRAPKOWICE:

W Gminie Krapkowice zdecydowanie najlepiej do zdarzeń przygotowane są jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dynamicznie rozwijana w ostatnich latach OSP Żużela. Pozostałe jednostki funkcjonują jako jednostki lokalnego działania wspomagające system ratowniczo-gaśniczy gminy w zakresie ograniczonych działań ratowniczych w czasie pożarów oraz działań zabezpieczających.
Najważniejszą inwestycją w zakresie zakupionego sprzętu to pozyskanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Żużela.
W zakresie infrastruktury najważniejszą inwestycją jest prowadzony remont remizy OSP w Steblowie. Wśród pozostałych jednostek najtrudniej przedstawia się sytuacja w OSP Żywocice i OSP Dąbrówka Górna, gdzie zbyt małe remizy nie pozwalają komfortowo przechowywać sprzętu ani przygotować się do działań.
W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych powyżej 30 lat: GCBA 6/32 OSP Rogów Opolski (II rzut), GLBA 1/8 OSP Steblów, GLBA 0,5/8 OSP Ściborowice oraz powyżej 40 lat: SRt OSP Kórnica (II rzut).

Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:

- **OSP Kórnica**: Jedna z najlepszych jednostek w powiecie, bardzo dobrze wyposażona w pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz uzbrojenie osobiste. Posiada dwie remizy, które są bardzo dobrze przygotowane, dzięki czemu strażacy z dwóch części wsi mogą szybciej podjąć działania. Jednostka posiada dobrze wyposażony samochód ratowniczo-gaśniczy tzw. pierwszego. Jako jedyna posiada samochód stricte ratownictwa technicznego, a także ciężki i średni. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB. OSP Kórnica została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.

- **OSP Rogów Opolski**: Druga jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to również czołowa jednostka powiatu. Posiada dobrze wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dwa samochody uzupełniające ten samochód tj. ciężki samochód gaśniczy i lekki samochód ratownictwa technicznego. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Charakteryzuje ją duża ilość uprawnionych do działań i dobrze przeszkolonych strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy oraz ochrony osobistej. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. W związku z umiejscowieniem blisko Odry należy rozważyć doposażenie jednostki w ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom A. OSP Rogów Opolski została ujęta w sieci

jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.

- **OSP Dąbrówka Górna:** Jednostka przygotowana głównie do działań pomocniczych podczas działań gaśniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka posiada dużą ilość dobrze przeszkolonych ludzi. Mała remiza jest zagospodarowywana przez druhów w sposób robiący duże wrażenie. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy W zakresie ewentualnego rozwoju jednostki należałoby w pierwszej kolejności rozważyć rozbudowę remizy tak aby mogła ona zmieścić samochód ze zbiornikiem wody.

- **OSP Pietna:** Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy oraz ponton. Wyposażenie jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to mała ilość strażaków z uprawnieniami dowódcy OSP.

- **OSP Steblów:** Jednostka dobrze wyposażona, posiadająca dużą ilość przeszkolonych ludzi. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy Przygotowana do prowadzenia działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz rozpoczęcia działań gaśniczych. W zakresie rozwoju jednostki należałoby rozważyć sprowadzenie do jednostki średniego samochodu pożarniczego z większym zbiornikiem wodnym.

- **OSP Ściborowice:** Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy. Wyposażenie jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to niski stan osobowy jednostki.

- **OSP Żużela:** Jednostka posiadająca dwa samochody ratownicze. W ubiegłym roku wymieniono wysłużony GCBA 6/32 Jelcz na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu. Jednostka posiada dużą liczbę strażaków uprawnionych do działań. Jednostka wyposażona w nowe urządzenia hydrauliczne. Przygotowana głównie do działań gaśniczych, ratownictwa technicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- **OSP Żywocice:** Jednostka podobnie, przygotowana do działań pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka mieści się w stosunkowo małej remizie, gdzie istnieje problem z rozmieszczeniem sprzętu pożarniczego. Posiada dużą ilość strażaków**.** Posiada lekki samochód, łódź płaskodenną oraz ponton.

GMINA ZDZIESZOWICE:

W jednostkach z gminy Zdzieszowice zwraca uwagę fakt bardzo dobrego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki włączone do ksrg: OSP Jasiona oraz OSP Żyrowa. Pozostałe jednostki OSP są jednymi z lepiej wyposażonych jednostek spoza ksrg w powiecie.
W zakresie infrastruktury jednostki posiadają dobre warunki.
Najważniejszą inwestycją w zakresie ochrony przeciwpożarowej był zakup nowych nożyc hydraulicznych do OSP Januszkowice oraz zakup nowego systemu alarmowania jednostki OSP Żyrowa (DSP wraz z DTG)
Zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych powyżej 30 lat: GBA 2,5/16 OSP Januszkowice, GBM 2,5/8 OSP Rozwadza i GBA 2,5/16 OSP Krępna (II rzut) oraz powyżej

40 lat: GLBM OSP Żyrowa (II rzut).

Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:

- **OSP Jasiona**: Jedna z najlepiej wyposażonych jednostek w powiecie. Zauważalny jest jednak pewien regres organizacyjny. Jednostka poprawiła co prawda w roku ubiegłym statystyki w zakresie skuteczności alarmowania jednostki, jednak zdarzały się pojedyncze zdarzenia, kiedy nie wyjechała zaalarmowana do zdarzenia. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego oraz działań poszukiwawczo – ratowniczych. W skład jednostki wchodzi spora grupa strażaków z cywilnymi uprawnieniami nurkowymi. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających bardzo dobre przeszkolenie pożarnicze. Odnotowujemy jednak problemy z kierowcami podczas alarmowania. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB. OSP Jasiona została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.

- **OSP Żyrowa:** Jednostka posiada dobrze wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz pomocniczy lekki samochód gaśniczy. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Największe problemy: stan techniczny samochodu GLM Ford. OSP Żyrowa została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom A.

- **OSP Januszkowice:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Posiada bardzo dobrze przygotowana remizę. Jednostka posiada dużą liczbę dobrze wyszkolonych członków. Wyposażona jest w dwa samochody: wysłużony 30-letni średni samochód gaśniczy i lekki samochód ratowniczo-techniczny, a także łódź silnikową.

- **OSP Krępna:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna prowadzić samodzielne działania ratowniczo-gaśnicze. W 2019 roku została doposażona w zestaw narzędzi hydraulicznych. Jednostka przygotowana do działań z zakresu ratownictwa technicznego, usuwania skutków klęsk żywiołowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podjęcia działań na wodzie. Wyposażona jest w nowy, dobrze wyposażony samochód ratowniczo-gaśniczy oraz średni samochód gaśniczy oraz łódź silnikową. Jednostka posiada dużą liczbę ratowników upoważnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka w zakresie wyposażenia i wyszkolenia spełnia wymagania stawiane jednostkom włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W związku z powyższym powinna rozpocząć działania w kierunku włączenia jednostki do systemu.

- **OSP Rozwadza:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ostatnim roku zaobserwowano bardziej zdecydowane działania w zakresie organizacyjnym jednostki, co zaowocowało poprawą w funkcjonowaniu jednostki.

Na zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy wpływa również znajdująca się w Zdzieszowicach **Jednostka Ratownicza Zakładów Koksowniczych w zakładzie ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach**, która w regulaminie organizacyjnym jednostki przyjęła udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych w których zagrożone jest życie ludzkie na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice.

GMINA GOGOLIN:

Jednostki z gminy Gogolin przynależą do grupy najlepiej zorganizowanych jednostek powiatu. Zauważyć należy, że jednostki wspomagające ksrg nie odstają wyposażeniem i przygotowaniem od jednostek włączonych do systemu.
W kilku jednostkach wiodące role pełnią strażacy PSP będący członkami czynnymi. Pozwala to na podnoszenie poziomu funkcjonowania jednostek. W gminie działa duża liczba strażaków uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy chętnie biorą udział w szkoleniach specjalistycznych i dowódczych.
Jednostki włączone do ksrg wyposażone są w nowe samochody pierwszego rzutu. W zakresie infrastruktury stan remiz jednostek przedstawia się najlepiej w powiecie.
Zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych powyżej 30 lat: GBM 2,5/8 OSP Obrowiec (II rzut) i GBA 2,5/16 OSP Górażdże.

Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:

- **OSP Kamień Śląski:** Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i ratownictwa technicznego i medycznego. Charakteryzuje ją duża ilość przeszkolonych i uprawnionych do działań strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy oraz ochrony osobistej. Zwraca uwagę bardzo duża ilość ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiada funkcjonalnie przygotowaną remizę**.** Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy i ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB.

- **OSP Obrowiec**: Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego i wodnego. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, wysłużony średni samochód gaśniczy, łódź silnikową i ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB. OSP Obrowiec została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

- **OSP Odrowąż**: Najlepiej przygotowana na chwilę obecną jednostka w powiecie, bardzo dobrze zorganizowana. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz ratownictwa technicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego i działań poszukiwawczo-ratowniczych. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Wyposażona w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, ciężki samochód gaśniczy, łódź i ponton. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających bardzo dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB. Odrowąż została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa

wodnego, ratownictwa technicznego i działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.

- **OSP Gogolin:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. Posiada dobrze wyposażony średni samochód gaśniczy.

- **OSP Górażdże:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. Wyposażona jest w średni samochód ratowniczo-gaśniczy i ciężki samochód gaśniczy oraz łódź silnikową. Posiada w swoim wyposażeniu zestaw narzędzi hydraulicznych.

- **OSP Zakrzów:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiada dużą liczbę strażaków uprawnionych do działań.

GMINA STRZELECZKI:

Jednostki z gminy Strzeleczki należą do grupy najlepiej zorganizowanych jednostek powiatu. Dwie jednostki OSP włączone do ksrg posiadają nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Jednostki wspomagające ksrg wyróżniają się wśród jednostek powiatu jakością organizacji. Problem stanowi to, że większość samochodów w jednostkach spoza systemu przekroczyło 30, a nawet 40 lat. Wszystkie jednostki przygotowane są do prowadzenia działań gaśniczych. Ratownictwo techniczne oparte jest na jednostkach systemowych oraz OSP Zielina.
W kilku jednostkach wiodące role pełnią strażacy PSP będący członkami czynnymi. Pozwala to na podnoszenie poziomu jednostek. W gminie Strzeleczki na chwilę obecną jest najwięcej strażaków ochotników uprawnionych do działań.
W zakresie infrastruktury skupiono się na bieżącym utrzymaniu remiz. Najważniejszą inwestycją było odnowienie elewacji remizy OSP w Pisarzowicach. Największy problem stanowi remiza OSP Moszna, która znajduje się na terenie stadniny koni, w związku z czym syrena alarmowa została przeniesiona na budynek domu prywatnego.
Zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych powyżej 30 lat: GBA 2,5/16 OSP Dobra, GBAM 2,45/16 OSP Smolarnia i GBA 2,5/16 OSP Zielina oraz powyżej 40 lat: GBAM 2,4/16 OSP Moszna, GBA 0,8/16 OSP Pisarzowice, GBA 2,8/16 OSP Racławiczki i GBA 2,4/16 OSP Ścigów.

Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:

- **OSP Strzeleczki**: Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego. Charakteryzuje ją duża ilość przeszkolonych i uprawnionych do działań strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy oraz ochrony osobistej. Podkreślić należy dużą ilość strażaków przeszkolonych w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy i ciężki samochód gaśniczy. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB. OSP Strzeleczki została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.

- **OSP Łowkowice**: Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających bardzo dobre przeszkolenie pożarnicze. Jest to jedyna jednostka włączona do ksrg na terenie powiatu która posiada tylko jeden samochód pożarniczy. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz ponton. OSP Łowkowice została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego i działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom A.

- **OSP Dobra:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Jednostka posiada dużą liczbę przeszkolonych strażaków, także w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Moszna:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Posiada niewielką liczbę strażaków w JOT, jednak są oni dobrze przeszkoleni. Największy problemem jednostki związany jest z umiejscowieniem remizy i syreny alarmowej. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Pisarzowice:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Racławiczki:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Posiada bardzo dobrze przygotowana remizę. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Smolarnia:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. W związku z umiejscowieniem jednostki w okolicach ruchliwej drogi wojewódzkiej oraz z dala od jednostek włączonych do ksrg w dalszym rozwoju jednostki należałoby w pierwszej kolejności rozważyć doposażenie jednostki lekki sprzęt hydrauliczny. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Ścigów:** Jednostka przygotowana do prowadzenia czynności pomocniczych podczas gaszenia pożarów i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Największym problemem jest niewielka liczba przeszkolonych dowódców. Jednostka w ostatnim roku zwiększyła liczbę uprawnionych do działań ratowników. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Zielina:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. Jednostka posiada dużą liczbę strażaków przeszkolonych w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Posiada zestaw narzędzi hydraulicznych.

GMINA WALCE:

Działania ratowniczo-gaśnicze w Gminie Walce zostały oparte głównie na dwóch najlepiej wyposażonych jednostkach OSP Stradunia i Walce. Dodatkowo dwie jednostki w Kromołowie i Brożcu charakteryzują się dużą ilością ratowników uprawnionych do działań Mniejsze jednostki posiadają coraz lepsze wyposażenie w sprzęt ratowniczy, dzięki czemu mogą samodzielnie podejmować działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
W zakresie infrastruktury skupiono się na bieżącym utrzymaniu remiz. Największą inwestycją był remont remizy OSP Kromołów.
W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę duża ilość lekkich samochodów gaśniczych. Najważniejszą inwestycją w zakresie sprzętu było pozyskanie dwóch narzędzi e-hydraulicznych do jednostki OSP Stradunia.
Zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych powyżej 30 lat: GLM OSP Dobieszowice, GLBM0,4/1 OSP Kromołów, i GBM 2,5/8 OSP Zabierzów oraz powyżej 40 lat: GBAM 2/16 OSP Walce i GBA 2,5/16 OSP Rozkochów.

Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:

- **OSP Stradunia**: Jedyna jednostka z gminy włączona do ksrg. Najlepiej zorganizowana i wyposażona jednostka w gminie. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz rozpoczęcia działań z zakresu ratownictwa technicznego. Mała ilość ratowników z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy znacznie obniża możliwości tej jednostki. Jednostka rozpoczęła starania o doposażenie w zakresie ratownictwa wodnego, co w związku z lokalizacja blisko Odry jest dobrym kierunkiem rozwoju. Jednostka została w roku ubiegłym doposażona w nowoczesny sprzęt hydrauliczny. Wyposażona jest w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz łódź silnikową.

- **OSP Brożec:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Wyposażona jest w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

- **OSP Dobieszowice:** Jednostka wspomagająca ksrg. Jest to jednostka, która w ostatnich latach czyni stałe postępy organizacyjne. Zwiększyła liczbę osób uprawnionych do działań, bierze aktywny udział w organizowanych szkoleniach. Na chwilę obecną nie posiada jeszcze w swoich szeregach osób z uprawnieniami dowódcy OSP, ale jest to uzależnione głównie od warunków przyjęcia na kurs dowódcy oraz utrudnień w organizacji tego kursu w okresie pandemii. Wyposażona jest w lekki samochód.

- **OSP Grocholub:** Jednostka wspomagająca ksrg, przygotowana do działań pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Posiadająca odnowioną, zadbaną remizę. Jednostka poprawiła w ostatnim czasie ilość uprawnionych do działań, w tym także ratowników kpp. Wyposażona jest w lekki samochód.

- **OSP Kromołów:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze w ograniczonym zakresie ze względu na mała ilość wody w samochodzie. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Jednostka stale rozwijająca się. Posiada dużą liczbę osób uprawnionych do działań ratowniczych, jak i największą liczbę ratowników kpp w gminie. Największym problemem jednostki jest brak średniego samochodu gaśniczego, jak również odpowiednio dużej remizy. Wyposażona jest w lekki samochód gaśniczy i przyczepę pompową.

- **OSP Rozkochów**: Jednostka wspomagająca ksrg, przygotowana do prowadzenia działań pomocniczych podczas gaszenia pożarów a także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka zwiększyła ostatnio liczbę ratowników uprawnionych do działań, w tym także ratowników kpp. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy.

- **OSP Walce:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. Jednostka posiada dużą liczbę strażaków przeszkolonych w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiada nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, uzbrojony m.in. w zestaw narzędzi hydraulicznych oraz dobrze wyposażony średni samochód gaśniczy tzw. drugiego rzutu. W związku z zauważalnym rozwojem tej jednostki wskazane jest podjęcie działań w kierunku włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

- **OSP Zabierzów:** Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Wyposażona jest w średni samochód ratowniczo-gaśniczy

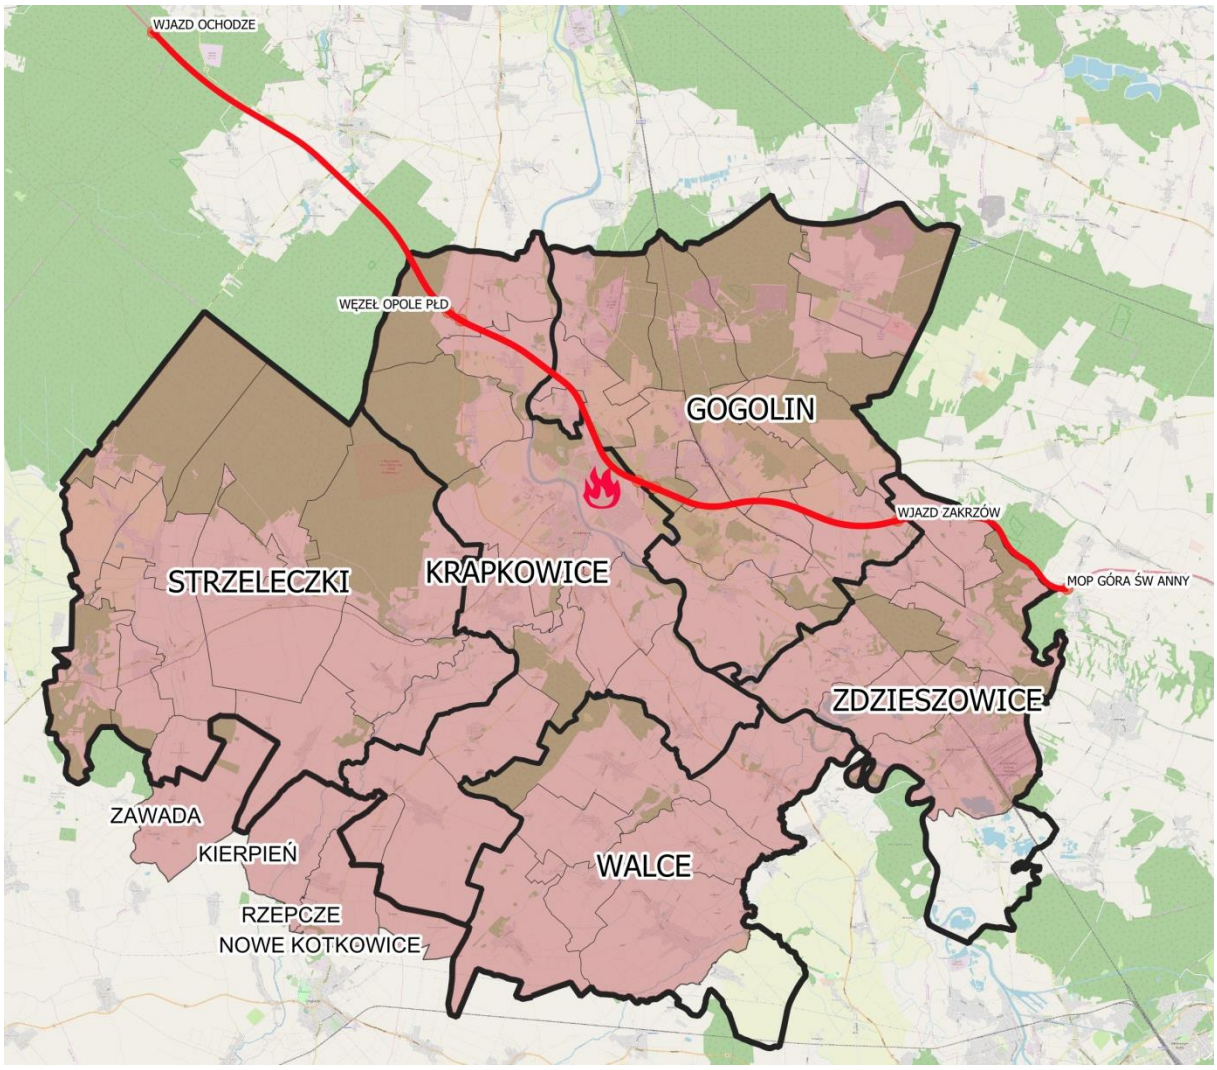

Teren chroniony JRG Krapkowice obejmuje teren powiatu krapkowickiego oraz wynikające z porozumień dodatkowe tereny chronione:

- powiat prudnicki: miejscowości **Rzepcze, Kierpień, Zawada i Nowe Kotkowice**.
- Autostrada A-4: Odcinek od Węzła Opole Południe (244+237 km) do wjazdu technicznego „MOP Góra Świętej Anny" (264+700 km) w kierunku na Katowice oraz od wjazdu alarmowego „Zakrzów" (259+210 km) do wyjazdu alarmowego „Ochodze (231+210 km) w kierunku na Wrocław

Na podstawie porozumienia teren miejscowości **Januszkowice i Dobieszowice** zabezpiecza interwencyjnie JRG nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.

Analiza prawdopodobnych czasów dojazdu jednostki przy założeniu 2 minutowego. czasu wyjazdu zakłada, że czas dojazdu zastępu JRG może przekraczać 15 minut w następujących miejscach powiatu:

– Gmina Krapkowice: południowo-zachodni kraniec gminy z miejscowościami Kórnica i Nowy Dwór Prudnicki;

- Gmina Zdzieszowice: południowa i zachodnia część gminy z miejscowościami: Zdzieszowice, Januszkowice, Żyrowa, Jasiona i Oleszka; Miejscowość Januszkowice operacyjnie zabezpiecza JRG 2 Kędzierzyn-Koźle.
- Gmina Gogolin: północno-wschodni kraniec gminy z miejscowością Kamień Śląski;
- Gmina Strzeleczki: południowa i zachodnia część gminy z miejscowościami: Pisarzowice, Wawrzyńcowice, Kujawy, Zielina, Moszna, Ścigów, Racławiczki, Dziedzice, Smolarnia;
- Gmina Walce: większa część gminy z wyłączeniem położonych na północy gminy miejscowościami: Stradunia i Brożec;

Analiza prawdopodobnych czasów dojazdu jednostek przy założeniu 5 minutowego czasu wyjazdu zakłada, że czas dojazdu zastępów OSP w KSRG może przekraczać 15 min. w następujących miejscach powiatu:

- Gmina Krapkowice: brak takich miejsc;
- Gmina Zdzieszowice: miejscowość Januszkowice;
- Gmina Gogolin: brak takich miejsc;
- Gmina Strzeleczki: miejscowość Smolarnia;
- Gmina Walce: miejscowości Zabierzów i Ćwiercie.

1. Analiza obszarów chronionych pod kątem czasów dysponowania do zdarzeń jakie wystąpiły w roku poprzednim.

Lp.	Powiat	Gmina	Nazwa jednostki	Średni czas wyjazdu [min]	Średni czas wyjazdu w gminie [min]	Średni czas wyjazdu w powiecie [min]
1	krapkowicki		JRG Krapkowice	1	1	1
2	krapkowicki	Gogolin	OSP Kamień Śląski	2	3	4
3			OSP Obrowiec	3		
4			OSP Odrowąż	3		
5		Krapkowice	OSP Kórnica	3	3	
6			OSP Rogów Opolski	4		
7		Strzeleczki	OSP Łowkowice	4	4	
8			OSP Strzeleczki	4		
9		Walce	OSP Stradunia	3	3	
10		Zdzieszowice	OSP Jasiona	4	5	
11			OSP Żyrowa	5		

Analiza czasów wyjazdu jednostek wykazuje, że przyjęte w mapach prawdopodobnych czasów dojazdu założenie, że jednostki wyjeżdżają po 5 minutach jest założeniem właściwym.

Po analizie stanu wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu krapkowickiego pod kątem zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym wytypowano następujące jednostki które będą realizować działania w zakresie podstawowym z poszczególnych dziedzin ratownictwa (docelowo wszystkie jednostki będą realizowały działania specjalistyczne na poziomie podstawowym):

JRG Krapkowice realizuje działania podstawowe w zakresie **wszystkich wskazanych dziedzinach ratownictwa,** ponadto działania na poziomie podstawowym realizują jednostki OSP:

- ratownictwo **wodne:** OSP Jasiona, OSP Odrowąż, OSP Obrowiec i OSP Łowkowice;
- ratownictwo **techniczne:** OSP Jasiona, OSP Kórnica, OSP Odrowąż i OSP Rogów Opolski
- działania **poszukiwawczo – ratownicze:** OSP Jasiona, OSP Kórnica, OSP Łowkowice, OSP Odrowąż, OSP Rogów Opolski i OSP Strzeleczki.
- ratownictwo **wysokościowe:** OSP Odrowąż i OSP Żyrowa.

W zakresie ratownictwa medycznego **JRG Krapkowice** posiada w chwili obecnej poziom gotowości **AB.**
Wśród jednostek OSP w zakresie ratownictwa medycznego poziom **AB** osiągnęły jednostki OSP Kamień Śląski, OSP Obrowiec, OSP Odrowąż, OSP Kórnica, OSP Jasiona i OSP Strzeleczki.
Poziom **A** osiągnęły: OSP Rogów Śląski, OSP Łowkowice i OSP Żyrowa

IV. STATYSTYKA ZDARZEŃ W POWIECIE KRAPKOWICKIM

Zestawienie interwencji za rok poddany analizie w rozbiciu na rodzaj zdarzenia w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Lp.	Powiat/Gmina	RODZAJ ZDARZENIA							
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
		2019	**2020**	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Gogolin	**139**	**183**	41	58	90	110	8	15
2	Krapkowice	**325**	**270**	67	44	247	211	11	15
3	Strzeleczki	**91**	**108**	26	29	61	76	4	3
4	Walce	**55**	**66**	15	12	37	51	3	3
5	Zdzieszowice	**147**	**174**	44	48	93	111	10	15
RAZEM:		**757**	**801**	**193**	**191**	**528**	**559**	**36**	**51**
Wzrost [%] do roku ubiegłego		**-**	**+ 5,8 %**	-	- 1,0 %	-	+ 5,9%	-	+ 41,7 %

W 2020 roku nastąpił **wzrost liczby zdarzeń**. Ogólny wzrost wynika z większej ilości miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych. Ilość pożarów jest porównywalna z rokiem ubiegłym. Wzrost liczby miejscowych zagrożeń to głównie efekt dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii CoVid-19 (53 zdarzenia – obsługa namiotu przy szpitalu, dostarczanie żywności, informowanie społeczeństwa, itp.). Ilość alarmów fałszywych jest taka sama jak w 2018.

Zestawienie zdarzeń według rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego

LP.	Powiat / gmina	Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
		RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	Ogółem zdarzeń
1	Gogolin	58	53	5	0	0	110	11	99	0	0	0	15	1	11	3	183
2	Krapkowice	44	42	1	1	0	211	29	179	3	0	0	15	0	13	2	270
3	Strzeleczki	29	26	3	0	0	76	6	68	2	0	0	3	1	2	0	108
4	Walce	12	12	0	0	0	51	2	49	0	0	0	3	0	3	0	66
5	Zdzieszowice	48	47	1	0	0	111	15	96	0	0	0	15	0	15	0	174
RAZEM:		**191**	**180**	**10**	**1**	**0**	**559**	**63**	**491**	**5**	**0**	**0**	**51**	**2**	**44**	**5**	**801**

Większość pożarów to pożary małe, natomiast zdarzenia związane z miejscowymi zdarzeniami mają głównie charakter lokalny. Zdecydowanie najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie powiatu w największej pod względem liczby ludności gminie Krapkowice. Kolejno porównywalnie Zdzieszowice i Gogolin, mniej w Strzeleczkach oraz zdecydowanie najmniej w Walcach. Rozdział taki odzwierciedla także kolejność w zestawieniach ustalanych na podstawie liczby mieszkańców. W 2020 odnotowano mniej pożarów których powierzchnia przekroczyła granicę pożaru małego. Alarmy fałszywe to głównie alarmy w dobrej wierze.

Zestawienie zdarzeń według rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego wraz z przedstawieniem ilości zdarzeń gdzie jednostki OSP samodzielnie realizowały zadania.

LP.	Podział administracyjny	Pożar (P)		Miejscowe zagrożenie (MZ)		Alarm fałszywy (AF)		OGÓŁEM	
		Udział tylko OSP	RAZEM	Udział tylko OSP	RAZEM	Udział tylko OSP	RAZEM	Udział tylko OSP	RAZEM
1	Gogolin	6	58	48	110	1	15	55	183
2	Krapkowice	6	44	60	211	0	15	66	270
3	Strzeleczki	14	29	49	76	1	3	64	108
4	Walce	5	12	36	51	2	3	43	66
5	Zdzieszowice	23	48	67	111	8	15	98	174
	krapkowicki	**54**	**191**	**260**	**559**	**12**	**51**	**326**	**801**

Jednostki ochotnicze samodzielnie gasiły pożary małe oraz usuwały skutki zdarzeń związanych z silnymi wiatrami i podtopieniami. Najwięcej zdarzeń takich zdarzeń miało miejsce w gminie Zdzieszowice. Statystyka procentowa wskazuje, że częściej samodzielnie działają jednostki w gminach bardziej oddalonych od siedziby JRG. Wynika to z faktu, że w gminie Krapkowice i Gogolin JRG Krapkowice częściej wyjeżdża do niewielkich zdarzeń jak pożary traw czy usunięcie powalonych drzew.

Zestawienie ilości zdarzeń w rozbiciu na godzinę zauważenia zdarzenia.

LP.	Podział administracyjny	ZAUWAŻENIE ZDARZENIA				
		od 00:01 do 06:00	od 06:01 do 09:00	od 09:01 do 15:00	od 15:01 do 20:00	od 20:01 do 24:00
1	Gogolin	11	18	54	67	18
2	Krapkowice	20	23	85	95	32
3	Strzeleczki	7	12	40	27	19
4	Walce	5	4	22	26	6
5	Zdzieszowice	14	11	55	55	24
RAZEM:		**57**	**68**	**256**	**270**	**99**

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w godzinach popołudniowych. Ponad 65% miało miejsce między godzina 09.00 a 20.00

Zestawienie interwencji w rozbiciu na miesiące.

LP.	Miesiąc	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	**OGÓŁEM ZDARZEŃ**
1	Styczeń	11	16	3	**30**
2	Luty	12	46	3	**61**
3	Marzec	24	17	2	**43**
4	Kwiecień	46	33	4	**83**
5	Maj	9	29	3	**41**
6	Czerwiec	9	112	5	**126**
7	Lipiec	20	53	2	**75**
8	Sierpień	19	84	6	**109**
9	Wrzesień	15	45	4	**64**
10	Październik	8	80	6	**94**
11	Listopad	7	22	6	**35**
12	Grudzień	11	22	7	**40**
RAZEM:		**191**	**559**	**51**	**801**

W ubiegłym roku najwięcej zdarzeń odnotowano w czerwcu, sierpniu i październiku. W czerwcu i październiku przeważały zdarzenia związane z usuwaniem skutków przyborów wód i ulewnych deszczów. Duża ilość zdarzeń w sierpniu ubr. wynikała z przechodzących nad powiatem wichur.

w transporcie drogowym	
Miesiąc	
Styczeń	6
Luty	8
Marzec	2
Kwiecień	8
Maj	4
Czerwiec	10
Lipiec	6
Sierpień	10
Wrzesień	4
Październik	14
Listopad	6
Grudzień	6
RAZEM:	84

Silne wiatry	
Miesiąc	
Styczeń	1
Luty	15
Marzec	1
Kwiecień	0
Maj	3
Czerwiec	13
Lipiec	3
Sierpień	22
Wrzesień	3
Październik	6
Listopad	1
Grudzień	0
RAZEM:	68

Przybory wód	
Miesiąc	
Styczeń	0
Luty	0
Marzec	0
Kwiecień	0
Maj	0
Czerwiec	15
Lipiec	0
Sierpień	0
Wrzesień	8
Październik	22
Listopad	0
Grudzień	0
RAZEM:	45

Opady deszczu	
Miesiąc	
Styczeń	1
Luty	2
Marzec	0
Kwiecień	0
Maj	0
Czerwiec	37
Lipiec	21
Sierpień	13
Wrzesień	3
Październik	22
Listopad	1
Grudzień	0
RAZEM:	100

Inne dane operacyjne pozwalające opisać gotowość operacyjną z podziałam na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność.

Rodzaj miejscowych zagrożeń:

		RODZAJ MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA													
LP.	Podział administracyjny	Silne wiatry	Przybory wód	Opady śniegu	Opady deszczu	Chemiczne	Ekologiczne	Radiologiczne	Budowlane	Infrastruktury komunalnej	W transporcie drogowym	W transporcie kolejowym	W transporcie lotniczym	Na obszarach wodnych	Medyczne
1	Gogolin	20	4	0	25	1	1	0	0	2	21	0	0	2	13
2	Krapkowice	32	15	0	18	7	0	0	3	8	32	0	0	7	74
3	Strzeleczki	17	18	0	17	0	0	0	0	2	10	0	0	3	12
4	Walce	8	3	0	16	1	0	0	1	2	9	0	0	0	13
5	Zdzieszowice	34	5	0	24	1	0	0	2	2	12	0	0	1	9
RAZEM:		**111**	**45**	**0**	**100**	**10**	**1**	**0**	**6**	**16**	**84**	**0**	**0**	**13**	**121**

W 2020 roku odnotowaliśmy o połowę mniej zdarzeń niż w roku ubiegłym związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Odnotowano znacznie więcej zdarzeń związanych ze skutkami przyborów wód i gwałtownych opadów deszczu. Większa ilość zdarzeń medycznych wynika z kwalifikowania zdarzeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 jako MZ medyczne.

Rodzaj miejscowych zagrożeń usuniętych wyłącznie przez jednostki OSP:

		RODZAJ MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA													
LP.	Podział administracyjny	Silne wiatry	Przybory wód	Opady śniegu	Opady deszczu	Chemiczne	Ekologiczne	Radiologiczne	Budowlane	Infrastruktury komunalnej	W transporcie drogowym	W transporcie kolejowym	W transporcie lotniczym	Na obszarach wodnych	Medyczne
1	Gogolin	10	4	0	20	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0
2	Krapkowice	15	10	0	13	0	0	0	0	2	0	0	0	1	20
3	Strzeleczki	13	14	0	15	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1
4	Walce	5	3	0	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9
5	Zdzieszowice	25	5	0	23	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2
RAZEM:		**68**	**36**	**0**	**87**	**0**	**0**	**0**	**2**	**8**	**2**	**0**	**0**	**6**	**32**

Jednostki ochotnicze samodzielnie są dysponowane głównie do usunięcia skutków wichur lub opadów deszczu i przyboru wód. Zdarzenia medyczne to głównie działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii CoVid-19 (m.in. utrzymanie namiotu przed szpitalem w Krapkowicach).

Analiza czasu przybycia podmiotów ratowniczych do zdarzeń w 2020 roku

Czas przybycia do zdarzeń w relacji do ilości zdarzeń

		CZAS PRZYBYCIA PODMIOTÓW RATOWNICZYCH											
		w godz. 06:01-20:00						w godz. 20:01-06:00					
		w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia						w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia					
LP.	Podział administracyjny	do 5 min.	6-10 min.	11-15 min.	16-20 min.	21-30 min.	>30 min.	do 5 min.	6-10 min.	11-15 min.	16-20 min.	21-30 min.	>30 min.
1	Gogolin	19	68	40	6	2	2	6	11	12	2	0	0
2	Krapkowice	68	94	32	9	0	2	12	24	13	0	2	1
3	Strzeleczki	4	45	25	2	1	1	2	12	13	0	0	0
4	Walce	7	26	17	2	0	0	2	5	4	0	0	0
5	Zdzieszowice	9	34	59	11	5	1	2	18	17	2	0	1
RAZEM:		**107**	**267**	**173**	**30**	**8**	**6**	**24**	**70**	**59**	**4**	**0**	**2**

Czas przybycia do zdarzeń w procentowej ilości zdarzeń

		CZAS PRZYBYCIA PODMIOTÓW RATOWNICZYCH											
		w godz. 06:01-20:00						w godz. 20:01-06:00					
		w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia						w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia					
LP.	Podział administracyjny	do 5 min.	6-10 min.	11-15 min.	16-20 min.	21-30 min.	>30 min.	do 5 min.	6-10 min.	11-15 min.	16-20 min.	21-30 min.	>30 min.
1	Gogolin	13,9	49,6	29,2	4,4	1,5	1,5	19,4	35,5	38,7	6,5	0,0	0,0
2	Krapkowice	33,2	45,9	15,6	4,4	0,0	1,0	24,0	48,0	26,0	0,0	0,0	2,0
3	Strzeleczki	5,1	57,7	32,1	2,6	1,3	1,3	7,4	44,4	48,1	0,0	0,0	0,0
4	Walce	13,5	50,0	32,7	3,8	0,0	0,0	18,2	45,5	36,4	0,0	0,0	0,0
5	Zdzieszowice	7,6	28,6	49,6	9,2	4,2	0,8	5,0	45,0	42,5	5,0	0,0	2,5
RAZEM:		**18,1**	**45,2**	**29,3**	**5,1**	**1,4**	**1,0**	**15,1**	**44,0**	**37,1**	**2,5**	**0,0**	**1,3**

W roku 2020 czas dojazdu do zdarzenia do 15 min. zanotowano w dzień w 92,6% i w nocy w 96,2% zdarzeń. W poszczególnych gminach ten wynik przedstawiał się następująco: Krapkowice: 94,6% i 98,0%; Zdzieszowice: 85,7% i 92,5%; Gogolin 92,7% i 93,5%; Strzeleczki 94,9% i 100% oraz Walce 96,2% i 100%. W 2020 roku odnotowano wyższy odsetek zdarzeń, do których zastępu przybyły w ciągu 15 minut od zgłoszenia, związane jest to głównie z tym, że w przeciwieństwie do 2019 roku na terenie powiatu wystąpiło mniej zdarzeń, w których jedno zagrożenie obejmowałoby kilka posesji (podtopienia i nawałnice). Zdarzenia, do których czas dojazdu wyniósł więcej niż 15 minut to głównie zdarzenia związane z mniejszym bezpośrednim zagrożeniem typu: podtopienia, zwisające konary lub przechylone drzewa, roje lub gniazda owadów błonkoskrzydłych. Zdarzenia z czasem dojazdu powyżej 30 min. to głównie dowożenie środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią Covid-19, pompowanie obiektów nie wymagających podjęcia natychmiastowych działań.

Wyjazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach

Zestawienie wyjazdów za rok 2020 Gmina Krapkowice					
Jednostki OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem	Brak wyjazdu
Kórnica	**3**	**15**	**2**	**20**	
Rogów Opolski	**12**	**33**	**3**	48	**2**
Dąbrówka Górna	**4**	**9**	**0**	13	
Pietna	**2**	**3**	**0**	5	
Steblów	**3**	**6**	**0**	9	
Ściborowice	**2**	**2**	**0**	4	
Żużela	**2**	**8**	**0**	10	
Żywocice	**2**	**11**	**0**	13	
Ilość zdarzeń w Gminie Krapkowice	**44**	**211**	**15**	270	
Ilość zdarzeń w powiecie krapkowickim	**191**	**559**	**51**	801	

Zestawienie wyjazdów za rok 2020 Gmina Zdzieszowice					
Jednostki OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem	Brak wyjazdu
Jasiona	**11**	**18**	**2**	31	**2**
Żyrowa	**20**	**55**	**8**	83	**2**
Januszkowice	**3**	**25**	**2**	30	**1**
Krępna	**27**	**10**	**0**	37	
Rozwadza	**9**	**9**	**1**	19	**2**
Ilość zdarzeń w Gminie Zdzieszowice	**48**	**111**	**15**	174	
Ilość zdarzeń w powiecie krapkowickim	**191**	**559**	**51**	801	

Zestawienie wyjazdów za rok 2020 Gmina Gogolin					
Jednostki OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem	Brak wyjazdu
Kamień Śląski	**0**	**8**	**1**	9	**1**
Obrowiec	**13**	**11**	**0**	24	
Odrowąż	**21**	**54**	**1**	76	
Gogolin	**28**	**19**	**2**	49	**3**
Górażdże	**6**	**8**	**2**	16	**5**
Zakrzów	**5**	**14**	**1**	20	
Ilość zdarzeń w Gminie Gogolin	**58**	**110**	**15**	183	
Ilość zdarzeń w powiecie krapkowickim	**191**	**559**	**51**	801	

Zestawienie wyjazdów za rok 2020 Gmina Strzeleczki					
Jednostki OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem	Brak wyjazdu
Łowkowice	**10**	**28**	**1**	39	
Strzeleczki	**16**	**19**	**2**	37	**1**
Dobra	**2**	**9**	**0**	11	
Moszna	**0**	**10**	**0**	10	**1**
Pisarzowice	**1**	**6**	**1**	8	
Racławiczki	**3**	**6**	**1**	10	
Smolarnia	**3**	**4**	**0**	7	**1**
Ścigów	**0**	**3**	**0**	3	**1**
Zielina	**15**	**14**	**0**	29	
Ilość zdarzeń w Gminie Strzeleczki	**29**	**76**	**3**	108	
Ilość zdarzeń w powiecie krapkowickim	**191**	**559**	**51**	801	

Zestawienie wyjazdów za rok 2020 Gmina Walce					
Jednostki OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem	Brak wyjazdu
Stradunia	**5**	**13**	**0**	18	
Brożec	**2**	**9**	**0**	11	
Dobieszowice	**1**	**5**	**1**	7	
Grocholub	**1**	**5**	**0**	6	
Kromołów	**0**	**11**	**0**	11	
Rozkochów	**3**	**2**	**0**	5	
Walce	**5**	**13**	**3**	21	
Zabierzów	**0**	**4**	**0**	4	
Ilość zdarzeń w Gminie Walce	**12**	**51**	**3**	66	
Ilość zdarzeń w powiecie krapkowickim	**191**	**559**	**51**	801	

Ważniejsze **pożary** na terenie powiatu w 2020 roku:

16.02.2020 r.
Pożar budynku wielorodzinnego w Straduni.

Siły JOP: 8 zastępów.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Poddasze domu wielorodzinnego: konstrukcja więźby dachowej, pokrycie blaszane dachu, ocieplenie dachu, stropy w mieszkaniach nr 29/3 i 29/4 oraz część wyposażenia w tych mieszkaniach zalana wodą gaśniczą.
Przypuszczalne straty:
ok. 80 tys. zł

19.02.2020 r.
Pożar budynku gospodarczego z miejscami garażowymi w Racławiczkach.

Siły JOP: 6 zastępów.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Samochód marki Daewoo Lanos, 2 miejsca garażowe wraz z wyposażeniem, mienie zgromadzone na strychu.
więźba dachowa wraz z poszyciem dachu.
Przypuszczalne straty:
ok. 87 tys. zł

12.04.2020 r.
Pożar hali produkcyjnej w Krapkowicach.

Siły JOP: 16 zastępów.
Jedna osoba poszkodowana.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
- nadpaleniu uległo pięć tamborów (role papieru o wymiarach szer. 2,7 i średnicy 2m.)
- wypaleniu uległa przewijarka.
Przypuszczalne straty:
ok. 2 mln zł

06.05.2020 r.
Pożar stolarni w Odrowążu.

Siły JOP: 5 zastępów.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Zbiornik konstrukcji metalowej (silosu, filtrocyklonu) instalacji wyciągowej trocin stolarni wraz z wentylatorami i instalacją przeciwpyłową.
Przypuszczalne straty:
ok. 120 tys. zł

15.06.2020 r.
Pożar ciągnika siodłowego na Autostradzie A-4, na wysokości Oleszki.

Siły JOP: 5 zastępów.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Całkowitemu spaleniu uległa kabina ciągnika, częściowo podwozie. Nadpaleniu uległa instalacja przyłączeniowa naczepy, okopcony płaszcz silosu na cement.
Przypuszczalne straty:
ok. 90 tys. zł

11.08.2020 r.
Pożar ciągnika siodłowego na Autostradzie A-4, na wysokości Zakrzowa.

Siły JOP: 3 zastępy.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Całkowitemu spaleniu uległ ciągnik siodłowy MAN TGX.
Przypuszczalne straty:
ok. 100 tys. zł

13.08.2020 r.
Pożar budynku wielorodzinnego w Krapkowicach.

Siły JOP: 6 zastępów.
2 osoby poszkodowane.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażeniem, przedpokój, kuchnia, konstrukcja więźby oraz dachu nad pomieszczeniem kotłowni.
Zalane dwa mieszkania na parterze w wyniku uszkodzenia przez temperaturę rur instalacji wodociągowej w pomieszczeniu objętym pożarem.
Przypuszczalne straty:
ok. 150 tys. zł

03.09.2020 r.
Pożar hali produkcyjnej w Krapkowicach.

Siły JOP: 7 zastępów.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Spaleniu uległa hala oraz znajdujące się w niej urządzenia śrutowni.
Przypuszczalne straty:
ok. 1 mln zł

02.10.2020 r.
Pożar suszarni zboża w Brożcu.

Siły JOP: 4 zastępy.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Suszarnia wraz zawartością 6 ton kukurydzy.
Przypuszczalne straty:
ok. 200 tys. zł

03.11.2020 r.
Pożar domu jednorodzinnego w Zdzieszowicach.

Siły JOP: 11 zastępów.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
otwarta wiata w zabudowie zwartej z budynkiem, poszycie dachu wraz z więźbą dachową, ocieplenie i wykończenie pomieszczeń, samochód osobowy Skoda, sprzęt w postaci zamrażarek i lodówek zlokalizowanych w pomierzeniu garażowym i sufit w pomieszczeniu biura na poddaszu.
Przypuszczalne straty:
ok. 180 tys. zł

22.11.2020 r. Pożar magazynu paliw alternatywnych w Choruli. Siły JOP: 10 zastępów. Brak osób poszkodowanych. <u>Uległo spaleniu/zniszczeniu:</u> 2 taśmociągi wraz z osprzętem, instalacje elektryczna i oświetleniowa piwnicy. <u>Przypuszczalne straty:</u> Ok. 80 tys. zł	
15.12.2020 r. Pożar budynku jednorodzinnego w Gogolinie. Siły JOP: 5 zastępów. Brak osób poszkodowanych. <u>Uległo spaleniu/zniszczeniu:</u> Dach budynku jednorodzinnego, wewnętrzne wykończenie pomieszczeń - płyta gipsowa i ocieplenie wełną mineralną. <u>Przypuszczalne straty:</u> ok. 100 tys. zł	
16.12.2020 r. Pożar rozdzielni głównej elektrociepłowni EC-2 zakładu produkcyjnego w Zdzieszowicach. Siły JOP: 8 zastępów. Brak osób poszkodowanych. <u>Uległo spaleniu/zniszczeniu:</u> Okablowanie zasilania ST 10. <u>Przypuszczalne straty:</u> ok. 80 tys. zł	

Ważniejsze **miejscowe zagrożenia** na terenie powiatu w 2020 roku:

17.01.2020 r.
Wypadek dwóch samochodów osobowych w Januszkowicach.

Siły JOP: 3 zastępy.
1 osoba poszkodowana.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
przód sam. Volkswagen Passat
przód sam. Ford Fiesta.
Przypuszczalne straty:
ok. 10 tys. zł

10.02.2020 r.
Budynek inwentarski w Kujawach – zerwany przewód energetyczny.

Siły JOP: 3 zastępy.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
16 szt. krów mlecznych wyniku porażenia prądem poniosło śmierć.
Przypuszczalne straty:
ok. 80 tys. zł

11.02.2020 r.
Zerwana elewacja z budynku wielorodzinnego w Krapkowicach.

Siły JOP: 4 zastępy.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Zerwanie części elewacji wraz z ociepleniem na jednej ze ścian bocznych budynku wielorodzinnego.
Przypuszczalne straty:
ok. 50 tys. zł

02.04.2020 r.
Wypadek dwóch samochodów ciężarowych na Autostradzie A-4, na wysokości Zakrzowa.

Siły JOP: 3 zastępy.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
samochód ciężarowy Scania z przyczepą.
samochód ciężarowym Renault - lewa strona na całej długości pojazdu.
Bariera energochłonna na odcinku 60m.
Przypuszczalne straty:
ok. 200 tys. zł

04.04.2020 r.
Wypadek dwóch samochodów osobowych w Ćwierciu.

Siły JOP: 4 zastępy.
1 ofiara śmiertelna, 1 osoba ranna.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Przód samochodu VW oraz przód samochodu BMW
Przypuszczalne straty:
ok. 25 tys. zł

05.04.2020 r.
Dachowanie samochodu osobowego w Pisarzowicach.

Siły JOP: 7 zastępów.
2 osoby poszkodowane, jedna śmiertelna.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Całkowitemu zniszczeniu uległ samochód VW Passat oraz częściowo betonowy przepust wodny.
Przypuszczalne straty:
ok. 80 tys. zł

12.07.2020 r.
Wywrócone kajaki na Rzece Osobłoga.

Siły JOP: 4 zastępy.
4 osoby poszkodowane.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
bez strat.
Przypuszczalne straty:
bez strat.

20.07.2020 r.
Kolizja trzech samochodów osobowych w Januszkowicach.

Siły JOP: 3 zastępy.
Brak osób poszkodowanych.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Trzy samochody osobowe
Przypuszczalne straty:
ok. 95 tys. zł

03.08.2020 r.
Zasłabnięcie osoby na rusztowaniu w miejscowości Brożec.

Siły JOP: 5 zastępów.
Jedna osoba śmiertelna.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
bez strat.
Przypuszczalne straty:
bez strat.

03.08.2020 r.
Wypadek samochodu osobowego z ciężarowym w Krapkowicach.

Siły JOP: 4 zastępy.
2 osoby poszkodowane.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Samochód osobowy Hyundai I40, lewy przód samochodu ciężarowego Volvo.
Przypuszczalne straty:
ok. 70 tys. zł

17.08.2020 r.
Wypadek samochodu ciężarowego z dostawczym na Autostradzie A-4, na wysokości Dąbrówki Górnej.

Siły JOP: 3 zastępy.
1 osoba poszkodowana.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
Samochód dostawczy obsługi, samochód ciężarowy
Przypuszczalne straty:
ok. 100 tys. zł

01.09.2020 r.
Wypadek samochodu osobowego z ciężarowym w Kórnicy.

Siły JOP: 7 zastępów.
2 osoby poszkodowane.
Uległo spaleniu/zniszczeniu:
VW Passat - całkowicie, Ciągnik siodłowy MAN TGX18.440 - przód ciągnika siodłowego.
Przypuszczalne straty:
ok. 15 tys. zł

11.09.2020 r. Wypadek dwóch samochodów osobowych na Autostradzie A-4, na wysokości Krapkowic. Siły JOP: 4 zastępy. 2 osoby poszkodowane. <u>Uległo spaleniu/zniszczeniu:</u> Przód sam. Renault, tył sam. Ford. <u>Przypuszczalne straty:</u> ok. 40 tys. zł	
21.10.2020 r. Wypadek samochodu dostawczego z ciężarowym na Autostradzie A-4, na wysokości Gogolina. Siły JOP: 3 zastępy. Jedna osoba śmiertelna. <u>Uległo spaleniu/zniszczeniu:</u> Samochód Fiat Ducato - zniszczona całkowicie kabina. Naczepa samochodu ciężarowego - tylna belka ze światłami, tylne drzwi. <u>Przypuszczalne straty:</u> ok. 53 tys. zł	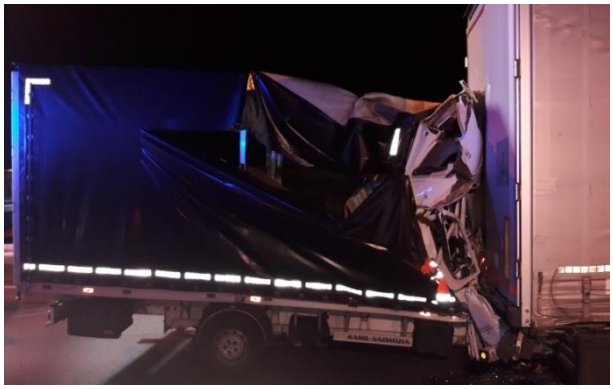
09.12.2020 r. Samochód osobowy uderzył w budynek w miejscowości Stradunia. Siły JOP: 4 zastępy. Brak osób poszkodowanych. <u>Uległo spaleniu/zniszczeniu:</u> Samochód osobowy Ford, przód pojazdu Iveco oraz elewacja budynku hurtowni <u>Przypuszczalne straty:</u> ok. 90 tys. zł	

V. ĆWICZENIA I MANEWRY

Z uwagi na pandemię wirusa SRS-CoV-2 ćwiczenia prowadzone na obiektach poza siedzibą JRG PSP Krapkowice zostały znacznie ograniczone.

W sierpniu przeprowadzono ćwiczenia praktycznych na obiekcie nowej hali magazynowej firmy Chespa sp. z o.o. Ćwiczenia realizowano przez trzy dni tak, aby z obiektem zapoznane zostały wszystkie zmiany służbowe. Przy okazji ćwiczeni strażacy ugruntowali swoje informacje na temat funkcjonowania całego zakładu.

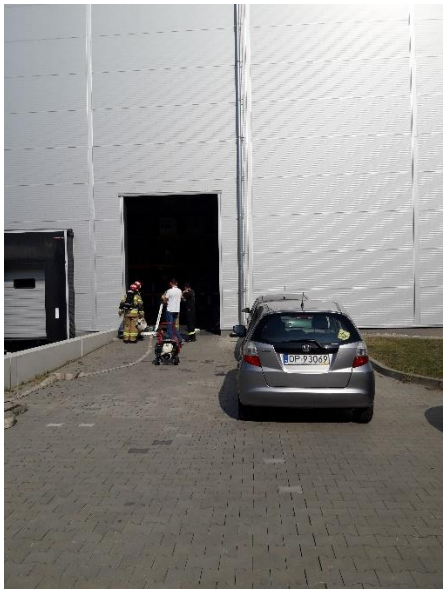

W związku z niemożnością prowadzenia ćwiczeń obiektowych – zintensyfikowano doskonalenie zawodowe realizowane na terenie macierzystej jednostki, poprzez realizację praktycznych ćwiczeń na obiektach strażnicy.

VI. SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach przeprowadziła 2 szkolenia dla strażaków ratowników OSP:

- 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP – łącznie szkolenie ukończyło 53 strażaków OSP,

Przeprowadzono również rekrutację na szkolenie naczelników i kierujących działaniami ratowniczymi, jednak z uwagi na trwającą pandemię SARS-CoV-2 zostały one odwołane.

W formie wideokonferencji przeprowadzono również cztery szkolenia dla strażaków OSP z terenu powiatu dotyczące min. bezpiecznego realizowania działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach Covid-19 i innych aspektów działań ratowniczych.

1. **Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP -** ukończyło **53 osoby:**

- Gmina Krapkowice / **14 osób**: OSP Kórnica – 2, OSP Dąbrówka Górna – 1, OSP Żywocice – 3, OSP Pietna – 3, OSP Steblów - 3, Rogów Opolski - 2.
- Gmina Zdzieszowice / **6 osób:** OSP Żyrowa – 2, OSP Jasiona – 1, OSP Rozwadza – 2, OSP Januszkowice - 1.
- Gmina Gogolin / **6 osób:** OSP Odrowąż – 1, OSP Obrowiec – 1, OSP Gogolin – 3, OSP Zakrzów - 1
- Gmina Strzeleczki / **9 osób:** OSP Łowkowice – 5, OSP Pisarzowice – 1, OSP Ścigów – 3.
- Gmina Walce: **18 osób:** OSP Walce – 2, OSP Brożec – 3**,** OSP Dobieszowice – 4, OSP Stradunia – 4, OSP Rozkochów - 5.

VII. DZIAŁANIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE

POWIAT KRAPKOWICKI 2020 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie powiatu krapkowickiego przeprowadzono ogółem 61 kontroli stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym: 37 kontroli podstawowych oraz 16 odbiorów technicznych w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 8 kontroli sprawdzających. Skontrolowano ogółem 61 obiektów.

I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – **27 obiektów** w tym:
   - szkoły podstawowe i średnie – 5,
   - przedszkola i żłobki – 7,
   - budynki administracyjno – biurowe - 2,
   - domy towarowe i supermarkety - 6,
   - kościoły – 2,
   - hotele – 4
   - lokale gastronomiczne - 1.

2. Budynki produkcyjne i magazynowe – **25 obiektów.**
3. Lasy **–** 8
4. Gospodarstwa rolne - 1

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:

- 67 nieprawidłowości w tym 0 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
- wydano 7 decyzji administracyjnych oraz 16 stanowisk Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
  Nałożono 1 mandat karny.

<u>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:</u>

- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 8,
- braku przeglądu i konserwacji p.poż. hydrantów wewnętrznych - 2,
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 17,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 14,
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 10,
- braku zewnętrznego zaopatrzenia wodnego – 2,
- niedozwolonego magazynowania materiałów palnych - 10.
- braku konserwacji systemu sygnalizacji pożaru - 1,
- braku zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - 3

ZAGROŻENIA POŻAROWE

Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie powiatu krapkowickiego należy zaliczyć:

- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III,
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne),
- pożary w zwartej zabudowie,
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

Zagrożenia pożarowe powodowane są:

- brakiem podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych.
- brakiem oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu.

W skutek powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku łatwo dochodzi do rozprzestrzeniania się ognia na inne obiekty.
Na terenie powiatu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne (bloki), przy których występuje trudność manewrowania samochodami gaśniczymi i specjalnymi, szczególną rolę odgrywa przygotowanie dróg dojazdowych do obiektów na wypadek prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

Na terenie działania KP PSP Krapkowice występuje szereg zakładów przemysłowych, w których wykorzystuje się toksyczne środki przemysłowe. Występujące w tych zakładach substancje chemiczne w przypadku awarii i przedostania się do atmosfery, wody i gleby mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone są w instalację sygnalizacyjno – alarmową.
Do obiektów tych należą:

- Budynek Zespołu Szkół Zawodowych – Zamek w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5,
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Krapkowice,
- Biblioteka Rogów Opolski ul. Parkowa 36,
- Supermarket Kaufland Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Księdza Koziołka 4,
- Hotel „Zamkowy Młyn”, Krapkowice ul., Młyńska 3,
- Budynek administracyjno – biurowy Górażdże Cement S.A. w Choruli,
- Hotel „Lucja” w Zakrzowie, ul. Stawowa 9,
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Nowa,
- Centrum Terapii Nerwic – Moszna Zamek ul. Zamkowa 1a,
- Budynek Moszna – Zamek Sp. z o.o. w Mosznej, ul. Zamkowa 1,
- Budynek Hali Widowiskowej w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3,
- Hala produkcyjna (HALA 1) firmy „Sentrex” w Gogolinie, ul. Kamienna 79,
- Hala produkcyjna (HALA 2) firmy „Sentrex” w Gogolinie, ul. Kamienna 79,
- Centrum Przesiadkowe Gogolin w Gogolinie, ul. Plac Dworcowy 2.

GMINA KRAPKOWICE 2020 r.

W okresie od stycznia od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Krapkowice przeprowadzono ogółem 28 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 7 odbiorów technicznych w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 4 kontrole sprawdzających. Skontrolowano ogółem 28 obiektów.
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – **15 obiektów** w tym:
- szkoły podstawowe i średnie – 4
- przedszkola i żłobki - 5,
- domy towarowe i supermarkety - 4,
- kościoły - 2.

2. Budynki produkcyjne i magazynowe – **8 obiektów**
3. Gospodarstwa rolne - 1
4. Lasy - 4.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:
- 34 nieprawidłowości w tym 0 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
- Wydano 6 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień.

Wydano 7 stanowisk Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
Nałożono 1 mandat karny

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 2,
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 7,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 13,
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 6,
- niedozwolonego magazynowania materiałów palnych - 1,
- brak konserwacji hydrantów wewnętrznych - 2,
- brak konserwacji systemu sygnalizacji pożaru - 1,
- braku w zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - 1.

Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie gminy Krapkowice należy zaliczyć:
- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne),
- pożary w zwartej zabudowie,
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.

Do obiektów tych należą:
- Budynek Zespołu Szkół Zawodowych – Zamek w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Krapkowice,
- Biblioteka Rogów Opolski ul. Parkowa 36,

- Supermarket Kaufland Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Księdza Koziołka 4,
- Hotel „Zamkowy Młyn", Krapkowice ul., Młyńska 3,
- Hala widowiskowo – sportowa w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3.

GMINA GOGOLIN 2020 R.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Gogolin przeprowadzono ogółem 14 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 2 odbiory techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Nie przeprowadzono kontroli sprawdzających. Skontrolowano ogółem 14 obiektów.
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – **3 obiekty** w tym:
   - hotele - 1,,
   - przedszkola - 1,
   - domy towarowe i supermarkety 1.
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – **10 obiektów.**
3. Lasy **–** 1.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:

- 9 nieprawidłowości.
- wydano 2 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
- Nie nałożono mandatów karnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 1,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 1,
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 4,
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 2,
- niedozwolonego magazynowania materiałów palnych - 1.

ZAGROŻENIA POŻAROWE
Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie gminy Gogolin należy zaliczyć:
- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne),
- pożary w zwartej zabudowie,
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.
Do obiektów tych należą:
- Budynek administracyjno – biurowy Górażdże Cement S.A. w Choruli,
- Hala produkcyjna (HALA 1) firmy „Sentrex" w Gogolinie, ul. Kamienna 79.
- Hala produkcyjna (HALA 2) firmy „Sentrex" w Gogolinie, ul. Kamienna 79.

- Centrum Przesiadkowe Gogolin w Gogolinie, ul. Plac Dworcowy 2.
- Hotel „Lucja” w Zakrzowie, ul. Stawowa 9.

GMINA ZDZIESZOWICE 2020 R.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice przeprowadzono ogółem 11 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 3 odbiory techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 2 kontrole sprawdzające. Skontrolowano ogółem 11 obiektów.

I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – **4 obiekty** w tym:
   - hotele - 1,
   - szkoły podstawowe - 1,
   - budynki administracyjne - 1,
   - domy towarowe i supermarkety 1.
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – **5 obiektów**
3. Lasy - 2.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:

- 11 nieprawidłowości.
- Wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień. Wydano 3 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
- Nie nałożono mandatów karnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 6,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 1,
- braku lub braku konserwacji gaśnic - 3,
- braku zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - 1.

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.
Do obiektów tych należą:
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Nowa,

GMINA STRZELECZKI 2020 R.

W okresie od stycznia od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Strzeleczki przeprowadzono ogółem 5 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 2 odbiory techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 2 kontrole sprawdzające. Skontrolowano ogółem 5 obiektów.
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej - **4 obiekty** w tym,
   - budynki administracyjne - 1,

- hotele - 2,
- lokale gastronomiczne - 1.

2. Lasy - 1.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:

- 5 nieprawidłowości.
- Wydano 2 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
- Nie nałożono mandatów karnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:,
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 1,
- braku zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - 1,
- braku konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego - 1,
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 1.,

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.
Do obiektów tych należą:
- Centrum Terapii Nerwic – Moszna Zamek ul. Zamkowa 1a,
- Hotel Moszna – Zamek w Mosznej ul. Zamkowa 1

GMINA WALCE 2020 R.

W okresie od stycznia od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Walce przeprowadzono ogółem 3 kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 2 odbiory techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Nie przeprowadzono kontroli sprawdzających. Skontrolowano ogółem 3 obiekty.
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej - **1 obiekt** w tym,
   - przedszkola i żłobki - 1.
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – **2 obiekty**

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:

- 8 nieprawidłowości.
- Wydano 2 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
- Nie nałożono mandatów karnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:

- niedozwolonego magazynowania materiałów palnych - 8.

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Gminy Walce brak jest obiektów wyposażonych w instalację sygnalizacyjno – alarmową.

VIII. RODZAJ I SKALA ZAGROŻEŃ

1) Liczba mieszkańców powiatu.

Powierzchnia powiatu krapkowickiego wynosi 442 km^2 a liczba ludności liczy ok. 64 tys. mieszkańców. W skład terytorialny powiatu krapkowickiego wchodzi 5 gmin, w tym 3 gminy miejskie:

- Miasto i Gmina Krapkowice,
- Miasto i Gmina Zdzieszowice,
- Miasto i Gmina Gogolin,
- Gmina Strzeleczki,
- Gmina Walce.

Ponad 50 % mieszkańców powiatu zamieszkuje w miastach (Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin).

Do obszarów o dużej koncentracji przemysłu należy zaliczyć:

- MiG Krapkowice,
- MiG Zdzieszowice,
- miejscowości: Chorula, Górażdże, Walce

Gminę Strzeleczki i gminę Walce zakwalifikowano do Z1 stopnia zagrożenia (bardzo małe) poniżej 10 tys. mieszkańców.

Gminę Zdzieszowice oraz gminę Gogolin zakwalifikowano do Z2 stopnia zagrożenia (małe) 10 – 20 tys. mieszkańców.

Gmina Krapkowice zaliczona została do Z3 stopnia zagrożenia (średnie) 20 – 50 tys. mieszkańców.

2) Rodzaj zabudowy i palność konstrukcji budynków oraz budynków.

Zabudowa zwarta występuje przede wszystkim na obszarze starych dzielnic miast, ponadto ten typ zabudowy spotykany jest często na terenach wiejskich. Zagrożenie powodowane jest brakiem podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych i brakiem oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu. Wskutek powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku łatwo dochodzi do rozprzestrzenienia się ognia na inne obiekty. Tragiczne w skutkach są pożary w miejscowościach oddalonych od siedzib straży pożarnych, gdzie w skutek późnego dojazdu pożar trawi wiele budynków.

Na terenie miasta znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne (bloki). Ze względu na trudność manewrowania samochodami gaśniczymi i specjalnymi, szczególną rolę odgrywa przygotowanie dróg dojazdowych do obiektów na wypadek prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

3) Kategoria zagrożenia ludzi.

Na terenie działania Komendy znajduje się szereg budynków użyteczności publicznej należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III. W obiektach tych niejednokrotnie przebywają ludzie w dużych grupach jak również ludzie o ograniczonej zdolności poruszania się.

Szczególnie duże skupiska ww. budynków znajdują się w okolicach miast Krapkowice, Zdzieszowice i Gogolin, jak również w innych większych miejscowościach.

Obiektem stwarzającym największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w przypadku pożaru jest obiekt Szpitala w Krapkowicach - Otmęt o liczbie łóżek ok. 80. Na terenie powiatu znajduje się również kilkanaście żłobków i przedszkoli zaliczonych do kategorii ZL II, w których utrudniona jest szybkość i sprawność ewakuacji spowodowana ograniczeniami ruchowymi podopiecznych. Do ZL II zaliczono także Domy Pomocy Społecznej oraz szkoły specjalne.

Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie powiatu krapkowickiego należy zaliczyć:

- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL II oraz ZL III,
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych /bloki mieszkalne/,
- pożary w zwartej zabudowie,
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

4) Zakłady przemysłowe, w tym magazynowe oraz porty rzeczne

Na terenie działania KP PSP Krapkowice występuje szereg zakładów przemysłowych, w których wykorzystuje się toksyczne środki przemysłowe. Wykaz tych obiektów zaktualizowano i podano w poniższej tabeli. Występujące w tych zakładach substancje chemiczne w przypadku awarii i przedostania się do atmosfery, wody i gleby mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego.

Lp.	Nazwa i adres obiektu	ZDR/ZZR/inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	Obiekt wielkokubaturowy [TAK/NIE]	Rodzaj zagrożenia (np. pożarowe, wybuchowe, chemiczne, toksyczne, radiologiczne)	Uwagi
1.	Arcelor Mittal Poland S.A Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1	ZDR	TAK	pożarowe, wybuchowe, toksyczne	
2.	Składu materiałów wybuchowych w Górażdżach na terenie zakładu Górniczego „Górażdże Cement", Kopalnia wapienna	inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	NIE	wybuchowe	
3.	Chesap Sp. z o.o. w Choruli, ul. Kościelna	inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	TAK	pożarowe, wybuchowe, chemiczne , toksyczne	

4.	Metsa Tissue Polska, Krapkowice, ul. Opolska	inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	TAK	pożarowe, chemiczne, toksyczne	
5.	B+K Polska, Walce, ul. Eichendorffa 3	inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	TAK	pożarowe, wybuchowe, chemiczne , toksyczne	
6.	OMMER Polska, Krapkowice, ul. Kilińskiego 1	inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	TAK	pożarowe	

Na terenie powiatu krapkowickiego nie występują porty rzeczne.

5) Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągi

Na terenie powiatu krapkowickiego nie występują rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Gazociągi							
Lp.	Lokalizacja (Punkt początkowy i końcowy na granicy powiatu)	Rodzaj transportowanego gazu	Gazociąg niskociśnieniowy/ średniociśnieniowy/ wysokociśnieniowy	Średnica gazociągu (mm)	Ciśnienie gazociągu (Mpa)	Wydajność gazociągu (m3/h)	Punkty newralgiczne przecinające gazociąg – naturalne oraz sztuczne (np. drogi, linie kolejowe, rzeki)
1.	Zdzieszowice Chorula	gaz ziemny	wysokociśnieniowy	1000	8,4	200000	autostrada A4, linia kolejowa nr 136
2.	Obrowiec Kórnica	gaz ziemny	wysokociśnieniowy	300	4,0	100000	rzeka Odra
3.	Zdzieszowice Chorula	gaz ziemny	wysokociśnieniowy	400	4,0	100000	autostrada A4, linia kolejowa nr 136
4.	Zdzieszowice Obrowiec	gaz koksowniczy	podwyższonego średniego ciśnienia	400	1,2	25000	
5.	Obrowiec Gogolin	gaz koksowniczy	średniociśnieniowy	200	0,4	10000	

Obiekty technologiczne wchodzące w skład instalacji do transportu gazu:

- stacja redukcyjno pomiarowa I stopnia w Krapkowicach, redukcja 2,6 MPa do 25 kPa, przepustowość 3000 m^3/h,
- zespół zaporowo upustowy ZZU 332/6 w Obrowcu,
- stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia w Choruli redukcja 2,5 MPa do 25 kPa, przepustowość stacji 1600 m^3/h,
- stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia w Gogolinie redukcja 2,5 MPa do 30 kPa, przepustowość stacji 1600 m^3/h,
- stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia w Gogolinie przepustowość stacji 2000 m^3/h,
- stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia w Krapkowicach - Otmęt redukcja 2,5 MPa do 150 kPa, przepustowość 900 m^3/h.

Suma długości gazociągu do transportu gazu ziemnego na terenie powiatu krapkowickiego wynosi 51 km.
Suma długości gazociągu do transportu gazu koksowniczego na terenie powiatu krapkowickiego wynosi 14 km.
Suma wszystkich gazociągów na terenie powiatu krapkowickiego wynosi 65 km.

Teren powiatu zasilany jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 gazociągami wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.

6) Transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

Przez powiat krapkowicki przebiega droga krajowa trasa DK-45 o średnim natężeniu ruchu Z3, przez którą odbywa się transport materiałów niebezpiecznych. Stanowi ona główny szlak komunikacyjny prowadzący na południe do Kędzierzyna-Koźla, Raciborza, Rybnika. Obecnie przez teren trzech gmin powiatu przebiega autostrada A-4 z węzłami "Krapkowice", "Opole Południe". Długość całego odcinka autostrady na terenie powiatu 19 km o dużym natężeniu ruchu Z4. Pozostałe drogi powiatowe i gminne o małym natężeniu ruchu Z1.

Lp.	Trasa drogowa	Rodzaj materiału niebezpiecznego	Uwagi
1.	Wrocław - Katowice Autostrada A4	Amoniak bezwodny Etylina /PB/ Olej napędowy materiały wybuchowe	brak obowiązku zgłaszania przez przewoźników transportu drogowego i kolejowego informacji na temat przewozu materiałów niebezpiecznych do właściwych miejscowo komend Państwowej Straży Pożarnej
1.	Opole-Krapkowice-Kędzierzyn Koźle DK-45	Amoniak bezwodny Etylina / PB/ Olej napędowy	
2.	Strzelce-Gogolin-Krapkowice E-409	Etylina /PB/ Olej napędowy	
3.	Kędzierzyn Koźle-Górażdże E-423	Etyliana /PB/ Olej napędowy	
4.	Kędzierzyn Koźle-Zdzieszowice E-45	Etylia /PB/ Olej napędowy	
5.	Strzelce-Gogolin-Górażdże E-409,	materiały wybuchowe	

Awarie w transporcie drogowym toksycznych środków przemysłowych stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi środowiska. Awarie te mogą zdarzyć się w różnych rejonach powiatu powodując powstanie stref skażeń do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia.

Rejonami szczególnie zagrożonymi na skażenie są:

- miasta: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin;
- węzły drogowe: węzły autostradowe „Opole Południe” i „Krapkowice”;
- ze względu na sieć głównych szlaków drogowych teren całego powiatu, a szczególnie gminy położone wzdłuż dróg: autostrada A4, droga krajowa nr 45 (Opole – Racibórz), droga wojewódzka nr 409 (Dębina – Krapkowice – Gogolin - Strzelce Opolskie).

7) Drogi

Lp.	Nazwa/ Numer drogi	Natężenie	Odcinek [od km drogi do km drogi]	Węzeł komunikacyjny	Lokalizacja węzła komunikacyjnego [km drogi]	Uwagi
1.	Autostrada A4	duże	242 - 261,4	Węzeł Opole Południe	244	przewóz materiałów niebezpiecznych
				Węzeł Krapkowice	251	
2.	DK 45	średnie	64 - 84	Węzeł Opole Południe	82	przewóz materiałów niebezpiecznych
3.	DW 409	średnie	1 - 29			przewóz materiałów niebezpiecznych
4.	DW 415	średnie	1 - 16			
5.	DW 416	średnie	1 - 9			
6.	DW 423	średnie	4 - 20			niebezpiecznych
7.	DW 424	małe	1 - 5			przeprawa czołgowa na rzece Odrze w miejscowości Odrowąż

Na mapie drogowej powiatu krapkowickiego zlokalizowane są miejsca, do których najczęściej dochodzi do wypadków tj;

- DK 45 rondo Krapkowice - 74 km (skrzyżowanie drogi DK 45 z drogą wojewódzką 409),
- Autostrada A4 (podjazd pod Górę Św. Anny 262 km - 263 km),
- Autostrada A4 (most na rzece Odrze w Rogowie Opolskim 247.5 km),
- DK 45 (odcinek od 78 km do 83 km),
- węzeł Opole Południe (wyjazd z autostrady A4 na drogę krajową DK 45),
- Autostrada A4 (w czasie prac remontowych).

Na terenie powiatu krapkowickiego nie występują parkingi dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne.

8) Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych.

Głównym szlakiem kolejowym prowadzącym na południe jest trasa Opole – Gogolin – Zdzieszowice - Kędzierzyn Koźle przez, którą odbywa się transport materiałów niebezpiecznych oraz przewozy pasażerskie.

Lp.	Numer linii kolejowej	Rodzaj materiału niebezpiecznego	Uwagi
1.	Linia kolejowa nr 136 Trasa Opole-Gogolin-Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle	Chlor, puste wagony po chlorze Chlorek winylu, puste wagony po chlorku winylu dwutlenek siarki czteroetylek ołowiu	brak obowiązku zgłaszania przez przewoźników transportu drogowego i kolejowego informacji na temat przewozu materiałów niebezpiecznych do właściwych miejscowo komend Państwowej Straży Pożarnej
2.	Linia kolejowa nr 136 Opole-Kamień Śląski - Strzelce Opolskie	Olej napędowy Olej opałowy	

3.	Linia kolejowa nr 136 Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle	benzol fenolan ług sodowy kwas siarkowy kwas solny olej płuczkowy smoły	
4.	Linia kolejowa nr 136 Zdzieszowice-Gogolin-Opole	ług sodowy	

Awarie w transporcie kolejowym toksycznych środków przemysłowych stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi środowiska. Awarie te mogą zdarzyć się w różnych rejonach powiatu powodując powstanie stref skażeń do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia.

9) Cieki wodne i budowle hydrotechniczne - zagrożenie powodziowe.

Lp.	Rzeka / zbiornik wodny	Maksymalny przepływ/maksymalna pojemność	Występujące budowle hydrotechniczne	Zagrożone miejscowości	Poldery	
					Lokalizacja	Infrastruktura techniczna oraz parametry
1.	Odra	1650 m^3/s	Stopień Wodny Januszkowice 105+600 km (jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa, elektrownia wodna) Stopień Wodny Krępna 114+450 km (jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa, elektrownia wodna) Stopień Wodny Krapkowice 123+500 km (jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa, elektrownia wodna) Stopień Wodny Rogów 129+850 km (jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa, elektrownia wodna)	Krapkowice Dąbrówka Górna Gwoździce Rogów Opolski Januszkowice Zdzieszowice Rozwadza Krępna Obrowiec Chorula Malnia Odrowąż	Obrowiec (strona prawa) 117 km - 121 km	Pojemność retencyjna 3,67 mln m^3, obszar zalewowy 317 ha
2.	Osobłoga	45, 8 m^3/s		Żywocice Kórnica Pietna Steblów Łowkowice		

Parametry budowli hydrotechnicznych:

Stopień Wodny Januszkowice

Obiekt zlokalizowany w km 105+600 rzeki Odry na granicy gmin Zdzieszowice (prawa strona Odry) i Reńska Wieś (lewa strona Odry) na wysokości miejscowości Januszkowice. W skład

stopnia wodnego wchodzi jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa oraz elektrownia wodna. Jaz sektorowy Januszkowice stanowi jeden ze stopni kaskadowej zabudowy skanalizowanej części rzeki Odry i jego zadaniem jest utrzymywanie stałego piętrzenia wody na rzędnej 165,26 m n.p.m. (165,35 NN) z odchyleniem eksploatacyjnym + 10 cm dla celów żeglugi na odcinku Januszkowice - Koźle - Kłodnica.
Jaz piętrzący składa się z trzech przęseł, dwóch filarów oraz dwóch przyczółków. Szerokość światła jazu wynosi 75 m (3 x 25 m).W przyczółku lewym usytuowana jest podstawowa instalacja hydrauliczna sterowania sektorami, rozdzielnica główna, instalacja odwadniająca galerię, instalacja rozmrażająca blachy ślizgowe oraz zbiornik ujęcia wody dla sterowania sektorami. W przekroju stopnia suma powierzchni zlewni wynosi 9216 km^2. Przepływy charakterystyczne dla obiektu wynoszą: SNQ (przepływ średni z niskich) – 22 m^3/s, SSQ (przepływ średni) – 78 m^3/s, SWQ (przepływ średni z wysokich) 514 m^3/s, WWQ – 3060 m^3/s.

Stopień Wodny Krępna

Obiekt zlokalizowany w km 114+450 rzeki Odry na terenie gminy Zdzieszowice na wysokości miejscowości Krępna. W skład stopnia wodnego wchodzi jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa oraz elektrownia wodna. Jaz sektorowy Krępa stanowi jeden ze stopni kaskadowej zabudowy skanalizowanej części rzeki Odry i jego zadaniem jest utrzymywanie stałego piętrzenia wody na rzędnej 162,66 m n.p.m. (162,75 m NN) z odchyleniem eksploatacyjnym + 10 cm dla celów żeglugi na odcinku Krępna – Januszkowice.
Jaz piętrzący składa się z trzech przęseł, dwóch filarów oraz dwóch przyczółków. Szerokość światła jazu wynosi 75 m (3 x 25 m). W przyczółku prawym znajduje się jedenastokomorowa przepławka dla ryb oraz instalacja rozmrażająca blachy ślizgowe. W przyczółku lewym usytuowana jest podstawowa instalacja hydrauliczna sterowania sektorami, rozdzielnica główna, instalacja odwadniająca galerię, instalacja rozmrażająca blachy ślizgowe oraz zbiornik ujęcia wody dla sterowania sektorami.
W przekroju stopnia suma powierzchni zlewni wynosi 9322 km^2. Przepływy charakterystyczne dla obiektu wynoszą: SNQ (przepływ średni z niskich) – 23,8 m^3/s, SSQ (przepływ średni) – 81,5 m^3/s, SWQ (przepływ średni z wysokich) 618 m^3/s, WWQ– 3125 m^3/s.

Stopień Wodny Krapkowice

Obiekt zlokalizowany w km 123+500 rzeki Odry na terenie gminy Krapkowice na wysokości miejscowości Żywocice. W skład stopnia wodnego wchodzi jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa oraz elektrownia wodna. Jaz sektorowy Krapkowice stanowi jeden ze stopni kaskadowej zabudowy skanalizowanej części rzeki Odry i jego zadaniem jest utrzymywanie stałego piętrzenia wody na rzędnej 160,16 m n.p.m. (160,25 m NN) z odchyleniem eksploatacyjnym + 10 cm dla celów żeglugi na odcinku Krapkowice – Krępna.
Jaz piętrzący składa się z trzech przęseł, dwóch filarów oraz dwóch przyczółków. Szerokość światła jazu wynosi 75 m (3 x 25 m). W przyczółku prawym znajduje się podstawowa instalacja hydrauliczna do regulacji jazu, rozdzielnica główna, instalacja odwadniająca

galerię oraz instalacja rozmrażająca ślizgi. W przyczółku lewym usytuowana jest przepławka komorowo-kaskadowa o dł. 42,5 m i szerokości 2 m. W przekroju stopnia suma powierzchni zlewni wynosi 9720 km^2. Przepływy charakterystyczne dla obiektu wynoszą: SNQ (przepływ średni z niskich) – 25 m^3/s, SSQ (przepływ średni) – 84 m^3/s, SWQ (przepływ średni z wysokich) 620 m^3/s, WWQ – 3138 m^3/s.

Stopień Wodny Rogów

Obiekt zlokalizowany w km 129+850 rzeki Odry na terenie gmin Krapkowice (jaz i elektrownia wodna) oraz Gogolin (śluzy) na wysokości miejscowości Odrowąż. W skład stopnia wodnego wchodzi jaz sektorowy, śluza żeglugowa mała, śluza żeglugowa pociągowa oraz elektrownia wodna. Jaz klapowy Rogów stanowi jeden ze stopni kaskadowej zabudowy skanalizowanej części rzeki Odry i jego zadaniem jest utrzymywanie stałego piętrzenia wody na rzędnej 157,54 m n.p.m. (157,65 m NN) z odchyleniem eksploatacyjnym + 10 cm dla celów żeglugi na odcinku Rogów – Krapkowice.
Jaz piętrzący składa się z trzech przęseł, dwóch filarów oraz dwóch przyczółków. Szerokość światła jazu wynosi 75 m (3 x 25 m). W przyczółku prawym znajduje się podstawowa instalacja hydrauliczna do regulacji jazu oraz rozdzielnice. W przyczółku lewym usytuowana jest przepławka dziesięciokomorowa, sterówka, system automatycznego sterowania i układ zasilania, w tym też awaryjnego. W przekroju stopnia suma powierzchni zlewni wynosi 10780 km2. Przepływy charakterystyczne dla obiektu wynoszą: SNQ (przepływ średni z niskich) – 26 m3/s, SSQ (przepływ średni) – 85 m3/s, SWQ (przepływ średni z wysokich) 581 m3/s, WWQ – 3170 m3/s.

Stan wałów przeciwpowodziowych

Lp.	Rzeka	lewobrzeżna/ prawobrzeżna	Lokalizacja (odcinek pomiędzy miejscowościami)	Kilometraż [km]	Stan techniczny (zły/dobry)
1.	Odra	L	Stradunia	1,2	dobry
2.	Odra	L	Stradunia – Żużela	5	dobry
3.	Odra	L	Żużela - Żywocice	6,3	dobry
4.	Odra	L	Krapkowice – Rogów Op.	3	dobry
5.	Odra	L	Dąbrówka	2,7	dobry
6.	Odra	P	Januszkowice	4,7	dobry
7.	Odra	P	Wielmierzowice	4,2	dobry
8.	Odra	P	Zdzieszowice	1,3	dobry
9.	Odra	P	Rozwadza	2,9	dobry
10.	Odra	P	Krępna	1,4	dobry
11.	Odra	P	Krępna - Obrowiec	3,6	dobry
12.	Odra	P	Obrowiec - Otmęt	7,9	dobry
13.	Odra	P	Otmęt	2,2	dobry
14.	Odra	P	Odrowąż	2,2	dobry
15.	Odra	P	Chorula	2	dobry

Największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu krapkowickiego występuje ze strony rzek Odry i Osobłogi. Wystąpienie wody z koryta powodowane jest wzmożonymi opadami

deszczu lub roztopami wiosennymi śniegu. Powódź swoim zasięgiem może objąć tereny wszystkich pięciu gmin powiatu krapkowickiego, może również dojść do skażenia wody. W czasie wysokich stanów wody może stanowić zagrożenie dla obiektów hydrotechnicznych oraz energetycznych poprzez wolno dryfujące przedmioty.

Wykaz obiektów zagrożonych zalaniem:

budynki użyteczności publicznej:

- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wraz z pomieszczeniami Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, ZUS i Sanepidu
- Remiza OSP w Obrowcu,
- Remiza OSP w Łowkowicach,
- Ośrodek Wypoczynkowy nad Srebrnym Jeziorem w Januszkowicach.

budynki produkcyjne i magazynowe (pompownie, oczyszczalnie, magazyny z substancjami niebezpiecznymi):

- Stacja Paliw STW w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka,
- Stacja Paliw Schell w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka,
- Stacja Paliw Lotos w Żywocicach, Droga Krajowa 45
- Baza STW w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 2,
- "Coroplast" Sp. z o. o. w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1,
- "OMMER Polska" Sp. z o. o. w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1,
- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Głęboka,
- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Przybrzeżna,
- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Krótka,
- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Kilińskiego,
- Ujęcie wody w Krapkowicach ul. Portowa,
- Port Cementowni Górażdże - Cement w Choruli,
- Oczyszczalnia ścieków "BIOKRAP" w Krapkowicach ul. Portowa,
- Oczyszczalnia ścieków w Zdzieszowicach,
- MTB Sp. z o.o. w Krępnej ul. Cegielniana 16,
- Śluzy wodne w miejscowościach: Januszkowice, Krępna, Krapkowice, Rogów Opolski.

10) Zagrożenia utonięciami.

Największe niebezpieczeństwo związane z utonięciami związane jest z rzeką Odrą oraz rzeką Osobłogą. Odnotowywano również utonięcia na wyrobisku Januszkowice, kompleksie stawów we wsi Krępna oraz w starorzeczu Odry w miejscowości Zdzieszowice.

11) Zagrożenie pożarami lasów.

Zagrożenie pożarowe wynika z występowania na terenie powiatu kilkunastu kompleksów leśnych (około 24,4 % obszaru powiatu stanowią tereny leśne). Do decydujących czynników powodujących zagrożenie pożarowe zaliczyć należy, nieostrożność osób dorosłych i dzieci podczas wypraw turystycznych, występowanie długotrwałych okresów bez opadów w miesiącach letnich, wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na polach graniczących z lasami. Ryzyko wystąpienia pożaru jest duże szczególnie w okresie letnim.

Lp	Właściciel/ Zarządca kompleksu leśnego (nadleśnictwo, obręb)	Kategoria zagrożenia pożarowego lasu	Powierzchnia kompleksu leśnego [ha]	Obiekty mające wpływ na powstanie i rozwój pożaru na terenie kompleksu leśnego (np. drogi, linie kolejowe, składowiska mat. palnych/wybuchowych, miejsca wypoczynku, miejsca rozpalania ognisk, torfowiska)	
				Nazwa	Parametry (np. lokalizacja wg oddziałów leśnych, długość linii kolejowej)
1.	Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (leśnictwo Góraździe)	II	1259	linia kolejowa nr 136 przebiegająca przez obszary leśne	Długość linii kolejowej - 4 km wzdłuż oddziałów od 222 do 258
				Skład materiałów wybuchowych Góraździe	Dwa bliźniacze bunkry o powierzchni 103 m^2 oraz kubaturze 312 m^3 obszar bazy na oddziale 234
				Droga wojewódzka nr 423 (Krapkowice - Opole)	Długość 4 km wzdłuż oddziałów 168, 179, 212
2.	Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (leśnictwo Krępna)	II	1890	linia kolejowa nr 136 przebiegająca przez obszary leśne	Długość linii kolejowej - 2 km wzdłuż oddziałów od 70 do 75
3.	Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (leśnictwo Miedziana)	II	1980	linia kolejowa nr 136 przebiegająca przez obszary leśne	Długość linii kolejowej - 3 km wzdłuż oddziałów od 174 do 209
4.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Rogów Opolski)	II	1329	Droga krajowa nr 45 (Krapkowice - Opole)	Długość 2 km wzdłuż oddziałów 692, 630, 622, 720
5.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Strzeleczki)	II	1158	Skład materiałów wybuchowych "4 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Krapkowice" (obiekt wojskowy)	Obszar bazy na oddziałach 710,709,708,707,719,718,717,716,727,726,725, 724,733,732,731,730, powierzchnia składu - 217,8 ha
6.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Smolarnia)	II	1097	Droga wojewódzka nr 414 (Opole - Prudnik)	Długość 7 km wzdłuż oddziałów od 450 do 464
7.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Pietna)	II	1244	Droga wojewódzka nr 416 (Krapkowice - Głogówek)	Długości 0,5 km przy oddziale 764

Lp.	Właściciel/ Zarządca kompleksu leśnego (nadleśnictwo, obręb)	Elementy zabezpieczenia kompleksu leśnego (np. sieć hydrantowa, zbiorniki państwowe/prywatne):			
		Nazwa	Parametry	Określenie stanu [dobry/zły]	Uwagi
1.	Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (leśnictwo Krępna)	Zbiornik sztuczny (wieś Żyrowa - własność Gmina Zdzieszowice)	Pojemność zbiornika 200 m^3 Zbiornik wyposażony w stanowisko do czerpania wody. Plac manewrowy o wymiarach powyżej 20x20 metrów. Stanowisko utwardzone, Dojazd do zbiornika dogodny, utwardzony drogą leśną do celów p.poż. nr 74, głębokość powyżej 0,5 m	dobry	

2.	Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (leśnictwo Miedziana) (leśnictwo Górażdże)	Zbiornik sztuczny (wyrobisko na terenie ZCW Górażdże)	Powierzchnia 1 ha, średnia głębokość - 5 m, Pojemność zbiornika wynosi 100.000 m^3 Zbiornik wyposażony w stanowisko do czerpania wody. Plac manewrowy o wymiarach 20x20 metrów. Stanowisko utwardzone, Dojazd do zbiornika dogodny, utwardzony drogą leśną do celów p.poż. nr 195· zbiornik zasilany jest z cieku wodnego. Wyposażony w zastawkę utrzymującą poziom wody w zbiorniku. Napełnianie poprzez wody opadowe	dobry	
3.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Rogów Opolski)	naturalny (ujęcie wody na rzece Odra w miejscowości Gwoździce, woda przepływowa)	plac manewrowy, pobór wody z podestu, dojazd drogą publiczną nr 45	dobry	
4.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Strzeleczki) (leśnictwo Smolarnia)	naturalny Rów Rzymkowicki (woda przepływowa)	Utwardzony plac manewrowy 20x 20 m, pobór wody z podestu, dojazd od Leśniczówki Leśnictwa Strzeleczki drogą publiczną Strzeleczki - Dobra potem drogą ppoż nr 14	dobry	
5.	Nadleśnictwo Prószków (leśnictwo Pietna)	Zbiornik naturalny (własność Nadleśnictwo Prószków)	Pojemność zbiornika 10.000 m^3 z całorocznym utrzymywaniem wymaganego poziomu wody, Zbiornik ziemny otwarty o głębokości powyżej 0,5 m, dojazd z drogi publicznej nr 409 drogą p.poż 24	dobry	

Powierzchnia kompleksów leśnych na terenie powiatu krapkowickiego wynosi 14 785 ha w tym:
- lasy państwowe - 10 249 ha,
- lasy niepaństwowe - 4536 ha

Lp.	Gmina	Powierzchnia lasów państwowych (ha)	Powierzchnia lasów niepaństwowych (ha)
1.	Krapkowice	1645	3669
2.	Gogolin	3201	206
3.	Zdzieszowice	659	588
4.	Strzeleczki	4248	61
5.	Walce	496	12
razem		10 249	4536

W związku z pożarem lasu mogą wystąpić dodatkowe zagrożenia wymagające podjęcia następujących działań:
- ewakuacja Składu materiałów wybuchowych w "4 Regionalnej Bazie Logistycznej - Skład Krapkowice" (Nadleśnictwo Prószków, leśnictwo Strzeleczki),
- ewakuacja Składu materiałów wybuchowych w Górażdżach (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, leśnictwo Górażdże).

12) Transport lotniczy.

Na terenie powiatu krapkowickiego transport lotniczy nie występuje. Na lotnisku w Kamieniu Śląskim odbywają się loty pasażerskie firm prywatnych (awionetki). Prowadzone są także szkolenia lotnicze oraz imprezy masowe i integracyjne.

13) Inne zagrożenia.

Składy amunicji i materiałów wybuchowych zlokalizowane na terenach obszarów leśnych w Krapkowicach pow. ok. 300 ha - nadzorowane przez stacjonującą tam Jednostkę Wojskową własność Ministerstwa Obrony Narodowej.

Skład materiałów wybuchowych SSE Polska Sp. z o. o. zlokalizowany w lesie przy trasie Górażdże-Gogolin. Materiały wybuchowe na potrzeby Górażdże Cement S.A. składowane są w dwóch obwałowanych bunkrach betonowych. Przechowywane materiały wybuchowe stanowią zapas na 5 dni dla kopalni.

IX. REALIZACJA ZADAŃ KWATERMISTRZOWSKICH I TECHNICZNYCH.

Jednym z kierunków działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach jest utrzymanie bazy lokalowej poprzez działania inwestycyjno – remontowe i modernizacyjne.
Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach, ul. 3 Maja 19, 47-303 Krapkowice zajmuje teren 7755m^2, na którym znajduje się 5 obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej 1862,12m^2 tj.:
- budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży wraz ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, garażami oraz pomieszczeniami magazynowymi (budynek A),
- budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w skład, którego wchodzi część socjalno – bytowa dla strażaków systemu zmianowego, garaże oraz magazyny (budynek B),
- wieża ćwiczeń – wspinalnia,
- wiata na sprzęt,
- stacja paliw.

Na terenie komendy w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej znajdują się dwa lokale mieszkalne oraz dwie kwatery tymczasowe o łącznej powierzchni użytkowej 188,24m^2.
Budynek A (budynek administracyjny) pochodzi z 1962 roku. W latach 1999-2000 wymieniono stolarkę okienną. W latach 2000-2001 dokonano kompletnej wymiany instalacji centralnego ogrzewania. W 2011 roku dokonano termomodernizacji w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropów).

Budynek B (JRG) oddano do użytku w 1972 roku. W latach 1999-2000 wymieniono stolarkę okienną, 2000-2002 – kompletna wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropów). Konieczne jest także:
- wymiana bramy garażowej nr 5 w budynku B komendy,
- wykonanie nowej posadzki w garażach wraz z remontem kanału,
- remont schodów przy wejściu do budynku od strony pomieszczeń magazynowych oraz lokali mieszkalnych wraz z wymianą zadaszenia nad schodami,
- remont pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku administracyjnym komendy .

Ponadto w budynku administracyjnym komendy należy przeprowadzić remont części pomieszczeń biurowych wraz z wymianą mebli oraz oświetlenia.

Ogólna wartość majątku Komendy

Ogólna wartość majątku Komendy	
Środki trwałe	4 334 253,29zł
Pozostałe środki trwałe	1 015 648,26zł
Wartości niematerialne i prawne	8 500,00zł
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 373,71zł
RAZEM	**5 401 775,26zł**

Stan ilościowy środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz ich zużycie w latach 2019 – 2020 r. (dane na 31.12.2020 r.).

Rok 2020						**Rok 2019**
Lp.	Rodzaj środka	Stan początkowy	Stan końcowy	Zakupy w 2020 r.	Zużycie w 2020 r.	Zużycie w 2019 r.
1	Środki pianotwórcze	621 l	1700 l	2400 l	1321 l	405 l
2	Sorbenty	100 kg	349 kg	0	502 kg	446 kg
3	Neutralizatory	297 kg	282	0	15 kg	8 kg

Stany ilościowe i zużycie paliw pędnych w latach 2019 – 2020 r. (dane na 31.12.2020 r.).

Rok 2020				
Lp.	Rodzaj paliwa	Stan na koniec 2020 r. (w litrach)	Zakup w 2020 r. (w litrach)	Zużycie w 2020 r. (w litrach)
1	Olej napędowy	5 885	12 000	10 453
2	Etylina Pb	0	591	591
Rok 2019				
Lp.	Rodzaj paliwa	Stan na koniec 2019 r. (w litrach)	Zakup w 2019 r. (w litrach)	Zużycie w 2019 r. (w litrach)
1	Olej napędowy	4 209	8 281	11 506
2	Etylina Pb	0	616	616

Informacje o realizacji zadań remontowych obiektów (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie robót	Finansowanie w PLN			Uwagi
		Budżet (zł)	Poza-budżet (zł)	Udział strażaków PSP*	
1	Remont garażu wraz z wymianą bram garażowych	74 870,40zł		NIE	
2	Remont muru oporowego na placu manewrowym komendy	5 584,10zł		TAK	
3	System kontroli dostępu i modernizacja systemu monitoringu	29 950,00zł		NIE	
4	Dystrybutor paliwa wraz z montażem i modernizacją instalacji paliwowej	29 950,40zł		NIE	

*- 1 roboczogodzina = 20zł.

1. Remont garażu wraz z wymianą bram garażowych.

2. Remont muru oporowego na placu manewrowym komendy.

3. System kontroli dostępu i modernizacja systemu monitoringu.

4. Dystrybutor paliwa wraz z montażem i modernizacją instalacji paliwowej.

W zakresie gospodarki samochodowej a wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP znajduje się 10 samochodów:

- SLOp KIA Sportage,
- SLOp SKODA Octavia,
- MIKROBUS FORD,
- SLKw RENAULT,

w tym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Krapkowice znajduje się 6 samochodów:

- GBA Rt 2,9/16 MAN ,
- GBA 2/16 STAR,
- GCBA 5/32 SCANIA,
- GCBA 9,5/65 MAN,
- SHD-21 VOLVO,
- SLRR ISUZU,

a także łódź silnikowa, ponton i agregat pompowy.

W 2020 r. komenda pozyskała dwa nowe lekkie samochody operacyjne marki KIA Sportage i Skoda Octavia.

Normy eksploatacyjne sprzętu transportowego określone w Zarządzeniu Nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29.01.2019 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zostały przekroczone dla jednego pojazdu:

- GBA 2/16 STAR – 18 lat – przy normatywie 12 lat

Zbiorcze zestawienie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów przez pojazdy Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach
za rok 2020

lp	rodzaj pojazdu	dm^3		km
		PB	ON	
1	będące w dyspozycji KP PSP	303	188	5 185
2	będące w dyspozycji JR-G	-	312	2 167
3	samochody ratowniczo-gaśnicze	-	8 026	14 250
4	samochody inne ratownicze	-	983	2 177
5	samochody do przewozu osób	-	252	2 531
6	samochody zaopatrzeniowe	-	410	4 676
7	sprzęt pływający	63	-	
8	sprzęt silnikowy	225	282	
	RAZEM:	**591**	**10 453**	**30 986**

W 2020 roku KP PSP Krapkowice nie przekazywała do jednostek OSP sprzętu silnikowego.

X. REALIZACJA BUDŻETU W 2020 R.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach jest jednostką budżetową, której wydatki są pokrywane z dotacji budżetu państwa.

Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale 754 rozdział 75411 w zakresie administracji rządowej wyniósł 5.427.424,00 zł, z czego wykonanie wydatków obejmowało :

– wynagrodzenia i pochodne – 4.022.865,26 zł
– świadczenia oraz pozostałe należności - 557.513,38 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 533.883,90 zł
– wydatki inwestycyjne – 172.897,48 zł.

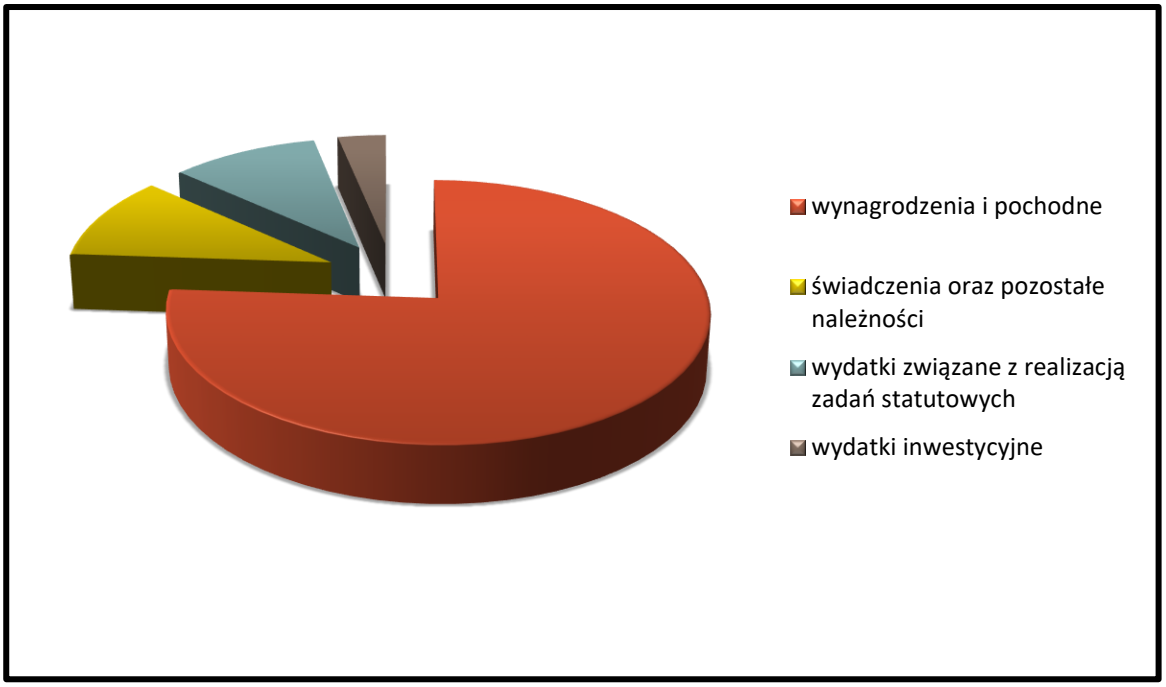

Plan obejmuje zwiększenia budżetu dla Komendy :

1. wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 344.424,00 zł,
2. świadczenia oraz pozostałe należności w kwocie 3.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 158.000,00 zł'
4. wydatki inwestycyjne w kwocie 146.000,00 zł.

Zdecydowanie największą część wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia wypłacane funkcjonariuszom. Najwięcej środków w § 4180 zostało przeznaczonych na :

1. wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby - 272.233,58 zł,
2. równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie – 106.810,84 zł,
3. nagrody jubileuszowe – 40.100,26 zł,
4. świadczenia motywacyjne – 3.000,00 zł,
5. jednorazowe odszkodowania przyznane w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu – 917,00 zł.

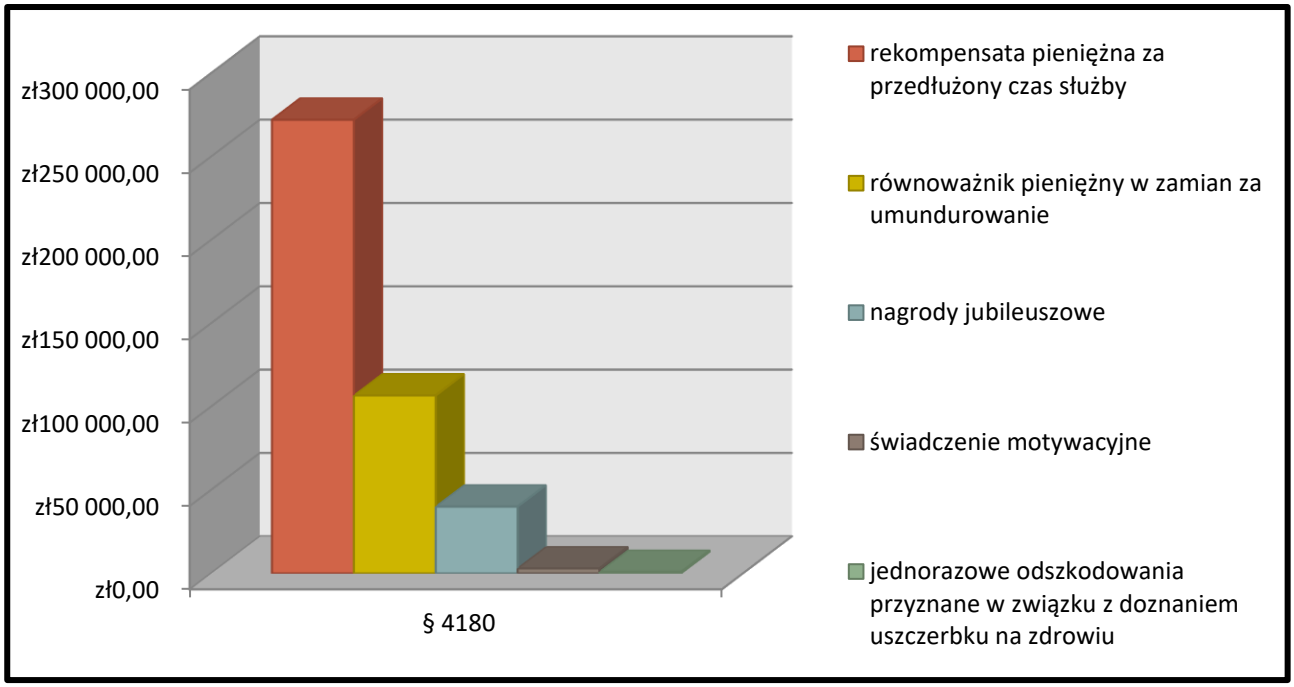

W § 3070 środki finansowe zostały wydatkowane między innymi na dopłaty do wypoczynku i jednorazowe przejazdy na koszt PSP w kwocie 76.449,48 zł.

W roku 2020 dokonano zmniejszeń uposażeń strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich na kwotę 23.346,00 zł, którą później wypłacono jako nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z zarządzeniem nr 2/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Wydatki rzeczowe, do których między innymi zaliczamy zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu, energii, usług konserwacyjnych i remontowych, pozostałych usług oraz usług zdrowotnych stanowią ok. 10 % ogółu wydatków. Środki finansowe przeznaczono na :

– zakup materiałów i wyposażenia – 208.966,00 zł,
– zakup sprzętu i uzbrojenia – 41.570,08 zł,
– zakup energii – 84.244,58 zł,
– zakup usług remontowych – 105.330,15 zł,
– zakup usług zdrowotnych – 7.857,00 zł,
– zakup usług pozostałych (m.in. komunalne, transportowe, pocztowe, szkoleniowe, badania technicznego pojazdów, pozostałe usługi, np. informatyczne) – 58.245,82 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych – 9.352,12 zł,
– zakup ubezpieczeń majątkowych – 12.004,00 zł.

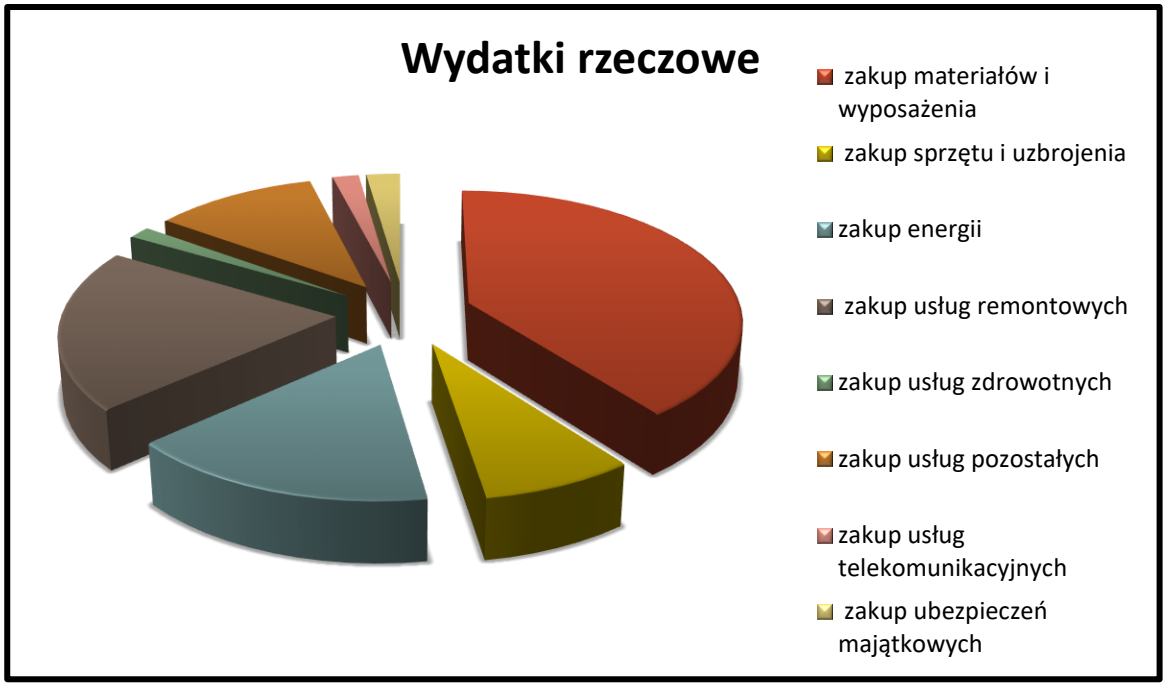

Środki finansowe na zadania bieżące zostały zwiększone poprzez rozdział 75295 w zakresie obrony narodowej o środki z rezerwy celowej na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności o kwotę 84.000,00 zł, które wykorzystano w 100 %. Dokonano zakupu odzieży ochronnej i specjalnej w ilości 9 kompletów o wartości 34.000,00 zł oraz przeprowadzono remont instalacji antenowej wraz z wymianą anten, radiotelefonów Motorola, modułu zdalnego sterowania KZS-4600, a także zasilacza transformatorowego – o łącznej wartości 50.000,00 zł.

W 2020 roku Komendant Powiatowy pozyskał darowizny w postaci:

a). rzeczowej:

1. skafandry do pracy w wodzie - 8.446,41zł,
2. namiot pneumatyczny NPS-37 – 20.180,61 zł;
3. papiery higieniczne – 5.057,38 zł,
4. materiały remontowe - 416,52 zł,

b). pieniężnej:

- 10.000,00 zł na zakup myjki do mycia i dezynfekcji masek sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- 46.330,00 zł – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego wraz ze sprzętem oraz wyposażeniem marki KIA Sportage 1,6T+GDI.

W 2020 roku uzyskano dochody budżetowe w kwocie 6.566,60 zł z tytułu :

– § 0750 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.828,81 zł,

– § 0920 odsetek od środków finansowych posiadanych na rachunkach bankowych w kwocie 498,79 zł,

– § 0970 wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.239,00 zł.

W zakresie realizacji ważniejszych zadań w 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach dokonała:
1. poprawy stanu wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz uzbrojenia i umundurowania strażaków poprzez zakup:
- kamery termowizyjnej;
- tabletu;
- armatury wodno - pianowej ;
- radiotelefonów;
- kosiarki spalinowej;
- zestawu oświetleniowego;
- urządzenia DSP -15 SP Stacja Bazowa;
- manekin wodny;
- umundurowania służbowego oraz specjalnego dla strażaków.
2. remontu bram garażowych w budynku JRG;
3. realizacji inwestycji :
- dystrybutor paliwa wraz z montażem i modernizacją instalacji paliwowej;
- samochód SKODA OCTAVIA;
- suszarkę do masek;
- system kontroli wraz z modernizacją systemu monitoringu.

Środki finansowe w roku 2020 zostały wykorzystane w sposób celowy, rzetelny i gospodarny. Wsparcie dla Komendy stanowią pozyskane darowizny oraz dotacje celowe, a także oszczędności z funduszu płac funkcjonariuszy, które przyczyniły się do poprawienia stanu wyposażenia jednostki.

XI. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Operacyjnie teren powiatu zabezpieczony jest właściwie. W celu zapewnienia teoretycznego pokrycia 15-minutowym czasem dojazdu jednostek włączonych do ksrg, należałoby włączyć do systemu jednostkę OSP Walce, która zapewniłaby dojazd do Zabierzowa i Ćwiercia oraz jednostkę OSP Smolarnia do zabezpieczenia swojej miejscowości. Na chwilę obecną OSP Walce nie wyraża chęci do wstąpienia do ksrg, OSP Smolarnia nie spełnia kryteriów wymaganych do włączenia. W wymienionych miejscowościach mieszka niewielka ilość mieszkańców oraz odnotowanych jest znikoma ilość zdarzeń.
2. W jednostkach włączonych do krajowego systemy ratowniczo-gaśniczego w ostatnich latach wymieniono dużą liczbę samochodów pierwszego rzutu. Najstarszy z takich samochodów to GBA na podwoziu MAN z 2007 roku znajdujące się w OSP Jasiona. Należy wspierać jednostki OSP w zakupie nowego sprzętu co podniesie skuteczność i niezawodność jednostek bezpośrednio współpracujących z PSP.

3. Należy w dalszym ciągu corocznie prowadzić szkolenia podstawowe dla członków OSP w celu uzupełniania ilości członków OSP uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych.
4. W celu przygotowania jednostek OSP z ksrg do działań na poziomie podstawowym w poszczególnych dziedzinach ratownictwa należy uruchomić szkolenia specjalistyczne dla członków OSP.
5. Należy dążyć w pierwszej kolejności do rozwoju wyposażenia i wyszkolenia jednostek ksrg w kierunku spełnienia wymagań dla ratownictwa technicznego i medycznego. W ostatnich latach uzupełniono ilość zestawów PSP-R1 tak, aby w każdej jednostce OSP znajdował się co najmniej jeden taki zestaw. W szczególności należy wspierać jednostki znajdujące się w sąsiedztwie autostrady i innych dróg o dużym natężeniu ruchu w pozyskiwaniu sprzętu hydraulicznego.
6. Należy dążyć do doposażenia jednostek OSP w sprzęt pozwalający na wczesną identyfikacje zagrożeń: kamery termowizyjne, detektory prądu elektrycznego czy detektory gazów niebezpiecznych.
7. W ostatnich latach w jednostkach włączonych do ksrg uzyskano stan w którym sprzęt ochrony indywidualnej bezpośrednio kontaktujący się skórą (jak kominiarki, rękawice) jest sprzętem przydzielonym konkretnej osobie, a nie stanowi wyposażenia samochodu pożarniczego. Należy nadzorować utrzymanie takiego stanu wyposażenia osobistego oraz dążyć do podobnego stanu w pozostałych jednostkach OSP.
8. W związku zagrożeniem jakie niesie ze sobą tak duża rzeka jak Odra, należy corocznie organizować dla wytypowanych jednostek ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.
9. Należy kontynuować doskonalenie zawodowe poprzez ćwiczenia przygotowujące do działań w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej lub infrastruktury gazociągu.
10. Podczas dysponowania zastępów w godzinach dopołudniowych należy brać pod uwagę mniejszą dyspozycyjność jednostek OSP wynikającą z aktywności zawodowej ich członków (mała ilość zakładów pracy w małych miejscowościach).
11. Po zakończeniu stanu epidemii należy podjąć inspekcjonowanie jednostek OSP włączonych do KSRG oraz, w ramach współpracy z Urzędami Gmin, przeprowadzanie przeglądów operacyjno-technicznych w jednostkach ochrony przeciwpowodziowej powiatu.
12. Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP wymaga przeprowadzenia termomodernizacji w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropów) – szacowany koszt ok. 500 tys. zł. Remontu wymaga także stanowisko kierowania KP PSP oraz część pomieszczeń biurowych i pomieszczenie socjalne w budynku administracyjnym. W bieżącym roku Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach planuje przeprowadzić remont posadzek w garażach JRG.

Sporządził:
Zespół Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach
pod przewodnictwem
Naczelnika Wydziału Operacyjnego